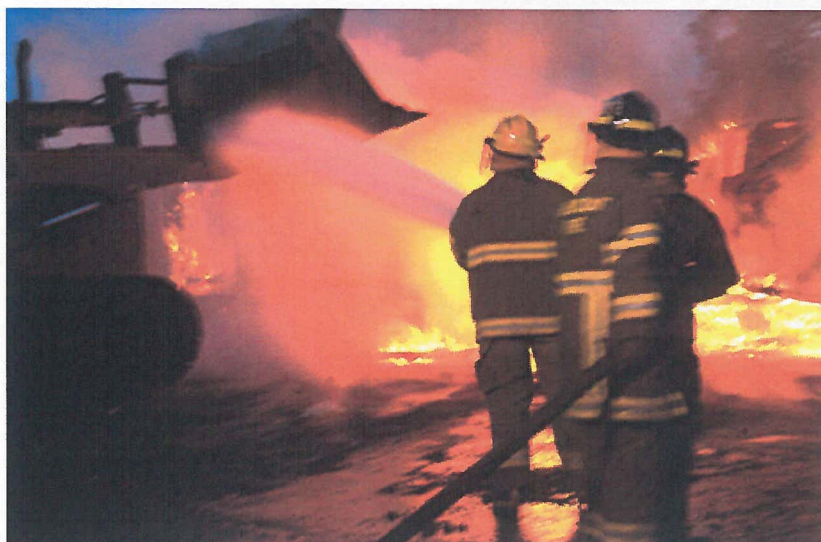


57C/267-7/2020




EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
6500 Baja, Szegedi út 2.

TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT





.....
Dr. Paska Mihály
kancellár




.....
Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya
rektor

Készítette:


.....
Bognár Ferencné
Tűzvédelmi előadó

BOGNÁR FERENCNÉ E.V.
Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szakterv.
6500 Baja, Jedlik Á. u. 8.
Tel.: 06-30/581-71-74
Adószám: 62391926-2-23
EV. ny.sz.: 502959
Bankszála: 51700227-11133647

A Tűzvédelmi Szabályzatot a szenátus a 6/2020.(04.28.) számú határozata alapján 2020. 04.29. napján hatályba léptetem.

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya	4
---------------------------------	---

II. FEJEZET

Tűzvédelmi ügyrend (tűzvédelmi feladatok)	6
A kancellár tűzvédelmi feladatai	6
Műszaki és üzemeltetési referens beosztásban dolgozók tűzvédelmi feladatai	8
Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai	10
Munkavállalók tűzvédelmi feladatai	11
Vezetők tűzvédelmi feladatai	12
Portaszolgálatot ellátók tűzvédelmi feladatai	13

III. FEJEZET

Tűzvédelmi oktatás és szakvizsgáztatás	14
--	----

IV. FEJEZET

Tűzvédelmi ellenőrzések és szemlék	17
------------------------------------	----

V. FEJEZET

Tűzveszélyes tevékenység	19
--------------------------	----

VI. FEJEZET

A használat általános szabályai	21
Anyagok tűzveszélyességi osztálya	21
Használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályai	22
Tárolás szabályai	23
Tűzoltási út, terület és egyéb utak	23
Csatornahálózat	24
Villamos berendezés	24
Villámvédelem felülvizsgálata	25
Biztonsági világítás, jelzések, menekülési út, irányjelzések	26
Tűzoltó készülékek	30
Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata	31
Tűzcsap szerények felülvizsgálata	31
Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi feladatok	32
Öltözőre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályok	32
Számítógépterem, stúdiók használati tűzvédelmi szabályai	33
Tantermek, szemináriumok és tárgyalóterem tűzvédelmi használati előírásai.	34
Rendezvények; aula, díszterem és 50 főt meghaladó nagyobb létszám befogadására alkalmas helyiségek tűzvédelmi használati előírásai	34
Könyvtár, olvasóterem, irattár, tűzvédelmi előírásai	37
Kollégiumok, szállások, vendégszobák, üdülők tűzvédelmi előírásai	38
Konyhák használatának tűzvédelmi szabályai	38
Gázzal, gázpalackkal végzett tevékenység	39
Éghető folyadék tárolása, kezelése	40
Raktárra vonatkozó használati szabályok	43
Éghető folyadék tárolására szolgáló helyiség (kamra) tűzvédelmi szabályai	43
Gázpalacktároló, a tárolás és kezelés tűzvédelmi szabályai	45
Gépjárműtároló (garázs) használati tűzvédelmi szabályai	47
Gázkazánházra vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok	48
Gázfogadó tűzvédelmi használati szabályai	48
Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok tűzvédelmi előírásai	49

Felvonók tűzvédelmi előírásai, tűzeseti leállítási	49
Szerelő, karbantartó (lakatos) műhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	50
Asztalos műhelyre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok	50
Villanyszerelő műhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	51
Hegesztő műhely és a hegesztés tűzvédelmi szabályai	51
Festőműhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	52
Tornatermek, kondicionáló termek tűzvédelmi szabályai	53
Villám és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem	53
Tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök	53
Elektromos elosztó és kapcsoló berendezések és helyiségek	54

VII. FEJEZET

Tűzjelzéssel, riasztással, kiürítéssel, tűzoltással és a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok	55
--	----

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet	
Tűzvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok	58
2. számú melléklet	
Engedély tűzveszélyes munka végzéséhez	59
3. számú melléklet	
Tűzoltó készülékek ellenőrzésének ütemezése	61
4. számú melléklet	
Tűzvédelemmel kapcsolatos iratok	64
5. számú melléklet	
Tűzvédelmi oktatási napló	65
6. számú melléklet	
Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök	67
7. számú melléklet	
Tűzoltó készülékek készenlében tartása oltássegység szerint	68
8. számú melléklet	
Tűzriadó terv	70

I. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETÉS

1.1. A tűzvédelmi Szabályzat hatálya:

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak az oktatási intézményekre vonatkoztható fejezetei, előírásainak figyelembe vételével a törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályok alapján az **Eötvös József Főiskola** (6500 Baja, Szegedi út 2.) (továbbiakban:főiskola) a létesítéssel és a használattal kapcsolatos tűzvédelmi szabályokat – a vonatkozó jogszabályok és szabványok keretein belül – ebben a Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: TVSZ) a munkavállalók, hallgatók testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

Ezen tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a munkavállalók megismerjék azokat az alapvető tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, jogszabályokba foglalt tűzvédelmi követelményeket, amelyek betartásával képesek a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtására.

1.1.1. Területi hatály

Ezen TVSZ területi hatálya kiterjed a főiskola kezelésében és használatában lévő összes létesítményére, munkahelyére és munkaterületére, a főiskola valamennyi szervezeti egységére.

A Főiskola egységei:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ▪ „A” épület | (6500 Baja, Szegedi út 2.) |
| ▪ „C” épület | (6500 Baja, Szegedi út 2.) |
| ▪ „B” épület | (6500 Baja, Szabadka u.1.) |
| ▪ Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok | (6500 Baja, Szabadka u. 3.) |

1.1.2. Személyi hatály:

Ezen TVSZ személyi hatálya kiterjed:

- a.) A főiskolánál állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára.
- b.) A főiskola mellékfoglalkozású, valamint szerződéses dolgozójára.
- c.) A főiskola területén jogosultan (szerződés, megbízás, engedély stb. alapján) ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra,
- d.) A főiskola valamennyi hallgatójára, továbbképzésen résztvevőkre (nappali, esti, levelező).
- e.) Az intézmény területén bármilyen céllal ott tartózkodó vagy tevékenységet végző személyekre (pl.: szállítóra, javítóra, szolgáltatást igénybevevőre, ellenőrzést végzőre, stb.).

- f.) Az egyes építmények, épületek, helyiségek, szabadterek bérlőire, ill. a bérlők állandó és ideiglenesen foglalkoztatott külső munkavállalóira is.

1.1.3 Időbeli hatály:

Ezen Tűzvédelmi Szabályzat az összes mellékletével 2020. március 5-től visszavonásig érvényes. A korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei az összes módosításaikkal e szabályzat hatályba lépésével hatályát veszítik.

1.2. Vegyes rendelkezések:

- 1.2.1.** A Tűzvédelmi Szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálni és a szervezeti, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelően ki kell egészíteni vagy módosítani.

- 1.2.2.** A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása a személyi hatály alá tartozókra kötelező. A benne foglaltak megszegése fegyelmi szabálysértési, polgári, büntetőeljárást von maga után, meghatározott esetekben tűzvédelmi bírság kiszabását is kezdeményezhetik.

- 1.2.3.** A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, betartásáért az intézmény kancellára, rektora, távollétükben helyetteseik a felelős.

- 1.2.4.** Minden vezető állású dolgozó köteles:

- a.) A Tűzvédelmi Szabályzat szerint hatáskörébe tartozó tűzvédelmi teendőket maradéktalanul végrehajtani.
- b.) A beosztott dolgozóival a Szabályzatban foglaltakat megismertetni, betartatni és betartásukat folyamatosan ellenőrizni.
- c.) A tűzvédelmi szabályzat kiadását követően a haladéktalanul a főiskola székhelyén és telephelyén is valamint a belső számítógépes hálózaton el kell helyezni, hozzáférhetővé kell tenni az alábbiak szerint:

Székhely esetén: A tűzvédelmi szabályzat dokumentációban teljes terjedelmében, minden releváns Raktori és kancellári utasítással.

A székhely portáján (mindenki számára elérhető helyen) 1 példányban a szabályzatot és annak minden releváns Raktori és kancellári utasításával.

Telephelyek esetén: A mindenki számára elérhető helyen 1 példányban a Tűzvédelmi Szabályzatot a mellékleteivel együtt minden érintett dolgozó részére hozzáférhető helyen kell tartani és ezt a tényt tudomásukra kell hozni.

Baja, 2020. április 29.




dr. Paska Mihály
kancellár

II. Fejezet

TŰZVÉDELMI ÜGYREND

A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladata és kötelezettsége

A tűzvédelemben közreműködő személyek felelőssége, feladat és hatásköre

2.1. A kancellár, távollétében helyettese tűzvédelmi feladatai

A szakmai tevékenység irányítása mellett felügyeli, koordinálja az intézmény tűzvédelmét.

- 2.1.1.** Az intézmény területén a tűzvédelmi előírások betartásáról, illetve betartatásáról személyesen, megbízott vezetőkön, ill. tűzvédelmi szakember útján gondoskodik.
- 2.1.2.** Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételeket.
- 2.1.3.** A tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök (villamos és villámvédelmi berendezések) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, elvégeztetéséről gondoskodik.
- 2.1.4.** Az általános érvényű, illetve a tevékenységtől függő tűzvédelmi utasításokat elkészítteti tűzvédelmi szakemberrel és az azokban foglaltak végrehajtását ellenőrizteti.
- 2.1.5.** Külső szervek ellenőrzésein feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik, illetve a megszüntetés feltételeit biztosítja.
- 2.1.6.** Gondoskodik az előírt tűzvédelmi oktatások és szakvizsgáztatások munkaidőben történő megtartásáról.
- 2.1.7.** Ellátja, illetve elláttatja a hatályos jogszabályokban, szabványokban, a Tűzvédelmi Szabályzatban, valamint a Tűzriadó, mentési tervben meghatározott tűzvédelmi feladatokat.
- 2.1.8.** Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén azonnal intézkedik a veszélyes munkavégzés, illetve tevékenység megszüntetéséről, valamint a tűz- és robbanásveszély elhárításáról.
- 2.1.9.** Gondoskodik arról, hogy a munkahelyek és termelőeszközök (létesítmények, gépek, berendezések) a tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek, valamint a dolgozók a munkájukkal összefüggő tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák és a tűzvédelmi, előírásokat betartsák.

- 2.1.10.** A hatóságoknak a tűzvédelem érdekében kért felvilágosításokat megadja és az általuk kért iratokat, dokumentumokat átadja, vagy az egyéb anyagokat rendelkezésükre bocsátja.
- 2.1.11.** Elvégezteti hatósági engedéllyel, rendelkező szakemberrel a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések (tűzjelzők, tűzoltótömlők, tűzoltó vízforrások, stb.), villamos hálózat, villámhárítók, kémények, tüzelő berendezések, gázkészülékek időszakos ellenőrzését. Az ellenőrzés során talált hiányosságok kiküszöböléséről intézkedik.
- 2.1.12.** Az intézmények fenntartásával kapcsolatos, az üzemeltetési naplókban lévő tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások - időbeni aktualitására, azok időbeni elvégeztetésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítására intézkedik.
- 2.1.13.** Gondoskodik arról, hogy az intézmények területén a jogszabályban előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, az intézményekben keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, anyag, telepítésre, beszerzésre kerüljön, illetve azok megfelelő módon történő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, időszakos felülvizsgálatukat szakember megfelelő időközönként elvégezze.
- 2.1.14.** A tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzeseteket a területileg illetékes tűzoltóságnak késelem nélkül bejelenti. Gondoskodik a nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, valamint a hasonló esetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.
- 2.1.15.** Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csak olyan dolgozót bíz meg, aki a tevékenységével és a munkaterületével összefüggő technológiai, tűzvédelmi utasításokat, szabályokat és a tűz esetén szükséges teendőket (tűzjelzés, illetékesek riasztása, áramtalanítás, műszaki segélykérés, stb. feladatait, módjait) ismeri.
- 2.1.16.** A tűzvédelmi helyzetre kiható minden lényeges változást, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal a területileg illetékes I fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban bejelenti és ezzel egyidejűleg (szükség szerint) az új helyzetnek megfelelő tűzriadó, mentési tervet, tűzvédelmi szakemberrel elkészítteti.
- 2.1.17.** Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmet is érintő szerződések tartalmazzák a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat (a vállalkozó és a megbízó tűzvédelmi feladatait).
- 2.1.18.** Ellenőrzési és ellenőriztetési tevékenysége kiterjed az intézmény területén munkát, végző más gazdálkodó szervezet munkavégzésének tűzvédelmi ellenőrzésére is.

2.2. Műszaki és üzemeltetési referens tűzvédelmi feladatai

(továbbiakban: üzemeltető)

Felelős az általa irányított terület tűzvédelmi helyzetéért. Biztosítani köteles a főiskola mindennapi biztonságos tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi tűzvédelmi tűz megelőzési feltételeket.

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak:

- 2.2.1.** Szükséges hatósági engedélyeket és feltételeket biztosítja.
- 2.2.2.** Gondoskodik a tűz védelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, (tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűz gátló ajtók, füst gátló ajtók, hő és füstelvezető rendszer, tűzjelző rendszer, irányfények, menekülési útvonal jelző világító berendezések, tűz gátló faláttörések, füst gátló csappantyúk) felszerelések üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról.
- 2.2.3.** Elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését.
- 2.2.4.** Az előírás szerint írásban rendeli el az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését.
- 2.2.5.** Igény szerint közreműködik a hivatásos tűzoltóságok által tartott gyakorlatokon.
- 2.2.6.** Meghatározza a dolgozóinak, szervezetileg hozzá tartozó munkavállalónak a tűzvédelmi feladatait, és esetleges tűz esetén az által meghatározott feladatokat végzi.
- 2.2.7.** Gondoskodik a szervezetileg hozzá tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, rendszeres továbbképzéséről, a munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek megszerzéséről.
- 2.2.8.** Biztosítja a tűzvédelmi tevékenységének irányítását, folyamatos ellenőrzését.
- 2.2.9.** Technológiai folyamatok kidolgozásánál, új technológiák bevezetésénél és azok alkalmazásánál gondoskodik a megelőző tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről.
- 2.2.10.** Minden olyan technológiai változás esetén, amely a főiskola tűzvédelmi helyzetére kihatással lehet, köteles kikérni a tűzvédelmi megbízott véleményét.
- 2.2.11.** Köteles a tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességeket azonnal megvizsgálni és megszüntetésükről intézkedni. Ezekkel összefüggésben feladata az előírásokkal összhangban történő végrehajtás feltételeinek biztosítása.
- 2.2.12.** Gondoskodjanak arról, hogy beosztott dolgozók a munkájukkal összefüggő tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák és a tűzvédelmi előírásokat megtartsák.
- 2.2.13.** Közvetlen tűz- és robbanásveszélyt, jelentő üzemeltetést, tevékenységet, anyagátrolást a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig azonnali hatállyal szünetelteti.
- 2.2.14.** Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csak olyan dolgozókat bízhat meg, akik a tevékenységükkel és a munkaterületükkel összefüggő technológiai és tűzvédelmi utasításokat, szabályokat, valamint a tűz esetén szükséges teendőket (tűzjelzés, illetékesek riasztása, áramtalanítás, műszaki segélykérés, stb.) ismerik.
- 2.2.15.** Folyamatosan ellenőrizzé, ellenőriztesse **a munkahelyek elhagyása utáni**, a munkaidőn túli, illetőleg a munkaszüneti időszakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartását.
- 2.2.16.** Köteles a tűzvédelmi megbízottnak és a hatóságoknak a tűzvédelem érdekében kért felvilágosításokat megadni, iratot vagy egyéb anyagot rendelkezésére bocsátani.
- 2.2.17.** A jelentősebb, nagyobb tömegeket megmozgató hallgatói, iskolai rendezvények kezdete előtt minden esetben kötelesek ellenőrizni a tűz megelőzési szabályokat, így főként:

az adott intézmény területén a közlekedési, menekülési utak meglétét, az ajtók biztonságos könnyű nyithatóságát.

- 2.2.18.** A jelentősebb, nagyobb tömegeket megmozgató hallgatói, iskolai, zenés rendezvények kezdete előtt 25 nappal minden esetben kötelesek értesíteni a tűzvédelmi megbízottat, az esetleges tűzvédelmi hatósági bejelentés szükségessége miatt.
- 2.2.19.** A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozók felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben köteles intézkedni, vagy a cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét köteles kezdeményezni.
- 2.2.20.** Felügyeli az intézmények elektromos hálózatainak tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait, valamint a villámvédelmi rendszerek, kötelező időszakos, tűzvédelmi mérései aktualitását, azok időbeni elvégeztetését, továbbá a felülvizsgálók, mérő szakemberek által feltárt hiányosságok tervszerű, sürgősségi sorrendben történő szakember általi, módszeres felszámolását és a felszámolást követően annak a javítást végző részéről történő hitelt érdemlő módon való igazoltatását.
- 2.2.21.** Felügyeli az intézmények területén lévő elektromos árammal működő eszközök, berendezések műszaki állapotát, felülvizsgálatát.
- 2.2.22.** Szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzi a központi fűtést biztosító gázkazánokat, füstelvezető csöveik és kéményeik műszaki állapotát, a kémények kötelező időszakos – évenkénti tisztításuk és 4 évenkénti műszaki felülvizsgálatuk, nyomáspróbáztatásuk, javíttatásuk, stb., időbeni aktualitását, szakvállalattal történő elvégeztetését. Az időszakos felülvizsgálatokról kiadott jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, lejáratusokat követően legalább még 5 évig kötelesek megőrizni, irattározni.
- 2.2.23.** Jogosult, illetve kötelezett a főiskola vezetőjének, kancellárjának megbízása alapján az intézmény területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, veszélyes szikraképződéssel járó munka) megkezdése előtt a szükséges biztonsági szemlét megtartani. A szemlét követően a tevékenység biztonságos elvégzéséhez szükséges személyi (alapos előzetes oktatás) és tárgyi feltételeket (tűzoltó készülék, anyag biztosítása, tűzcsap tömlőjének kifizetése stb.) írásban meghatározni, gyakorlatban megteremteni, továbbá a tevékenység írásos engedélyezéséről gondoskodni. Az engedélyezéshez, a szükséges feltételek meghatározásához – előzetes kiértékelését követően – igénybe veheti a szerződéses tűzvédelmi megbízott szakvéleményét is.
- 2.2.24.** Köteles minden esetben részt venni az intézményt érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, valamint a szerződéses tűzvédelmi megbízott által tartandó tűzvédelmi szemléken. Az ellenőrzéseken és szemléken feltárt hiányosságok felszámolására részben saját hatáskörben köteles intézkedést tenni, részben pedig – hatáskörét meghaladó ügyekben – az intézmény kancellárja felé szóban és/vagy írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.
- 2.2.25.** A tűzvédelmi előírásokat, szabályokat következetesen megszegő dolgozója felelősségre vonásáról részben saját hatáskörben köteles intézkedni, vagy a

cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét köteles kezdeményezni a kancellár felé.

- 2.2.26.** Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén azonnal intézkedik a veszélyes munkavégzés, illetve tevékenység megszüntetéséről, valamint a tűz- és robbanásveszély elhárításáról.
- 2.2.27.** Gondoskodik arról, hogy a munkahelyek és termelőeszközök (létesítmények, gépek, berendezések) a tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek, valamint a dolgozók a munkájukkal összefüggő tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák és a tűzvédelmi, előírásokat betartsák.
- 2.2.28.** Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csak olyan dolgozót bíz meg, aki a tevékenységével és a munkaterületével összefüggő technológiai, tűzvédelmi utasításokat, szabályokat és a tűz esetén szükséges teendőket (tűzjelzés, illetékesek riasztása, áramtalanítás, műszaki segélykérés, stb. feladatait, módjait) ismeri.
- 2.2.29.** Ellenőrizteti a munkahelyek elhagyásával, a munkaidőn túli, illetőleg a munkaszüneti időszakokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását.
- 2.2.30.** Ellenőrzési és ellenőriztetési tevékenysége kiterjed az intézmény területén munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavégzésének tűzvédelmi ellenőrzésére is.
- 2.2.31.** Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmet is érintő szerződések tartalmazzák a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat (a vállalkozó és a megbízó tűzvédelmi feladatait).
- 2.2.32.** A hatóságoknak a tűzvédelem érdekében kért felvilágosításokat megadja és az általuk kért iratokat, dokumentumokat átadja, vagy az egyéb anyagokat rendelkezésükre bocsátja.
- 2.2.33.** Elvégezteti hatósági engedéllyel, rendelkező szakemberrel a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi felszerelések (tűzjelzők, tűzoltótömlők, tűzoltó vízforrások, stb.), villamos hálózat, villámhárítók, kémények, tüzelő berendezések, gázkészülékek időszakos ellenőrzését. Az ellenőrzés során talált hiányosságok kiküszöböléséről intézkedik.

2.3. Tűzvédelmi megbízott, szolgáltató tűzvédelmi feladatai:

- 2.3.1.** Munkáját mindenkor hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a kancellár illetve műszaki -és üzemeltetési referens irányításával látja el, köteles a kancellárra háruló feladatok teljesítéséhez szakmai javaslatokat kidolgozni, intézkedést kezdeményezni, ellátni.
- 2.3.2.** Elkészíti az intézményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó tervet és ellenőrzi az abban foglaltak betartását. Szükség esetén elkészíti ezek módosítását.
- 2.3.3.** Végzi a dolgozók számára szükséges tűzvédelmi oktatások megtartását, közreműködik a szakvizsgák szervezésében, tájékoztatásban. Végzi az intézmény dolgozóinak éves ismétlődő, valamint rendkívüli tűzvédelmi oktatását, az oktatásokat szakszerűen dokumentálni köteles. Ellenőrzi, hogy az új felvételes

- dolgozók az első, valamint éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásról hiányzó dolgozók a tűzvédelmi pótoktatása, illetve annak dokumentálása megtörténjen.
- 2.3.4.** Az intézmények területén az átfogó tűzvédelmi szemlék alkalmával, figyelemmel követi az eseti tüzmegelőzési használati szabályok megtartását. Az időszakos tűzvédelmi szemlékről részletes feljegyzéseket készít.
- 2.3.5.** Az ellenőrző tevékenysége során tapasztalt – közvetlen tűzveszélyt jelentő – hiányosság esetén jogosult azonnali intézkedés megtételére.
- 2.3.6.** Figyelemmel követi az intézmények területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések meglétét szabályos készenlétben tartását, a tűzcsapok helyzetét, a szükséges jelöléseket, időszakos felülvizsgálatuk szakvállalattal történő időbeni elvégeztetését.
- 2.3.7.** A Főiskola területét érintő, előre bejelentett hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen – előzetes kiértesítést követően – mindenkor köteles részt venni. Képviseli az adott intézményt, és segítséget nyújt a tűzoltóság által feltárt tűzvédelmi hiányosságok felszámolásában.
- 2.3.8.** Előzetes kiértesítést követően, indokolt esetben közreműködik bármely intézmény területén végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos engedélyezésében. Lebonyolítja a tevékenységhez szükséges előzetes helyszíni tűzvédelmi szemlét és meghatározza a szükséges tüzmegelőzési feltételeket. Elvégzi a munkavállalók oktatását.
- 2.4. Munkavállalók tűzvédelmi feladatai:**
- 2.4.1.** Az oktatók, munkavállalók, hallgatók jogosultak és kötelesek megismerni és betartani a jelen TVSZ általános szakmai előírásait.
- 2.4.2.** Dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
- 2.4.3.** A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat, liftet, közlekedőket folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).
- 2.4.4.** Munkahelyen az intézményekben kötelesek az anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyesebb anyagok tárolására (szertárak, raktárak), illetve a közlekedési/menekülési utak teljes szabadon hagyására. Az intézmény területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat.
- 2.4.5.** Robbanásveszélyes helyeken az alkalmoszerű munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
- 2.4.6.** Kötelesek a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani.
- 2.4.7.** Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgákon és megismerni, valamint készség szinten alkalmazni a tűzoltásra szolgáló eszközöket. Az oktatáson elhangzott ismeretek elsajátítását aláírásukkal igazolni.

- 2.4.8.** Esetleges tűz esetén a Tűzriadó tervben foglaltak szerint járjanak el. Valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
- A tüzesetet jelezni, valamint az előírt feladatokat elvégezni
 - A helyszínre érkező tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját segíteni
 - A szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, földgáz elzárása) elvégezni.
 - A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni
 - A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.
- 2.4.9.** Jelentsék a munkahelyi vezetőnek a tudomásukra jutott rendellenességeket, tűzvédelmi hiányosságokat.
- 2.4.10.** Figyelmeztessék munkatársaikat, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.
- 2.4.11.** A munkaidő befejeztével a munkaterületet áramtalanítsák. Az áramtalanítás megtörténtének ellenőrzése mindig munkahelyet utolsónak elhagyó dolgozó feladata.
- 2.4.12.** Kötelesek a tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető feliratokat, jeleket (piktogramokat) figyelembe venni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani.

2.5. Vezetők tűzvédelmi feladatai

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak.

- 2.5.1.** Meghatározza a dolgozóinak, szervezeten belül hozzá tartozó munkavállalónak tűzvédelmi feladatait, és esetleges tűz esetén az által meghatározott feladatokat végzi.
- 2.5.2.** Gondoskodik a szervezeten belül hozzá tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, rendszeres továbbképzéséről, a munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek megszerzéséről.
- 2.5.3.** Technológiai folyamatok kidolgozásánál, új technológiák bevezetésénél és azok alkalmazásánál gondoskodik a megelőző tűzvédelmi követelmények érvényesítéséről
- 2.5.4.** Minden olyan technológiai változás esetén, amely a főiskola tűzvédelmi helyzetére kihatással lehet, köteles kikérni a tűzvédelmi megbízott véleményét.
- 2.5.5.** Folyamatosan ellenőrizze, és távollétükben pedig ellenőriztesse **a munkahelyek elhagyása utáni**, a munkaidőn túli, illetőleg a munkaszüneti időszakokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartását.
- 2.5.6.** Új, engedélyhez kötött beruházás (jelentősebb építkezés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés stb.) esetén köteles gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról (tervezés előtti elvi egyeztetés, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzembe helyezés és használatbavételi eljárás), valamint a kivitelezés során a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásáról.

2.6. A portaszolgálatot ellátók tűzvédelmi feladatai

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak.

- 2.6.1.** A tűzjelző rendszer napi ellenőrzését elvégzi és a naplóban dokumentálja.
- 2.6.2.** Tűz, vagy hatósági ellenőrzés során a portán elhelyezett tűzvédelmi iratokat átadja, az érkezők részére.
- 2.6.3.** Tűz esetén a tűzriadó tervben foglaltak szerint köteles eljárni.

III. Fejezet

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, SZAKVIZSGÁZTATÁS

3.1. Tűzvédelmi oktatás:

- 3.1.1.** A Főiskola köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, valamint a tűz esetén végzendő feladatokat a munkába állítás előtt, majd az ismétlődő oktatás keretén belül elsajátítsa.
- 3.1.2.** Az a dolgozó, aki munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik – annak megszerzéséig – az adott munkakörben nem foglalkoztatható.
- 3.1.3.** Az oktatáson való részvétel minden dolgozó számára kötelező. Aki azon bármilyen ok miatt nem vesz részt, munkát nem végezhet mindaddig, ameddig pótoktatásban nem részesült.

3.2. Új belépők tűzvédelmi oktatása:

- 3.2.1.** Az új felvételes dolgozót munkába állítás előtt elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni, melyet általános és speciális szinten a munka jellegének és veszélyességének megfelelően úgy kell meghatározni, hogy a munkavállaló a tűzvédelmi ismereteket megszerezze.
- 3.2.2. Az általános elméleti oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:**
 - a.) a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
 - b.) az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
 - c.) a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadótervben elrendeltekre,
 - d.) a tűz esetén követendő magatartásra,
 - e.) a tűzjelzéssel, tűzriasztással kapcsolatos feladatokra,
 - f.) tűz esetén a mentési, oltási, kiürítési, stb. feladatokra,
 - g.) a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára, működésére, kezelésére,
 - h.) a dohányzás szabályainak, vagy tilalmának megtartására,
 - i.) a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendőkre,
 - j.) a tűzvédelmi szabályok megszegésének jogkövetkezményeire, felelősségre vonásra
- 3.2.3. A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:**
 - a.) a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
 - b.) a technológiára és az ahhoz kapcsolódó tűzvédelmi előírásokra,
 - c.) a munkafolyamat során felhasznált anyagok tulajdonságaira és veszélyeire,
 - d.) a munkahelyen tárolt éghető folyadékok, gázpalackok tárolásának helyére és módjára, szabályaira,
 - e.) a TVSZ munkahelyekre vonatkozó konkrét előírásaira,
 - f.) a tűzjelzés módjának lehetőségeire, a riasztás módjára,
 - g.) a tűzoltó-technikai felszerelések, tűzoltó készülékek pontos helyére,
 - h.) a kijáratok, vészkijáratok helyére,
 - i.) a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására,
 - j.) az emberek és az anyagok mentésére tűzriadó esetén

3.2.4. Soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót:

- a.) aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- b.) aki tűzvédelmi ismeretek hiányában a munkavégzés alól felmentésre került,
- c.) aki az intézményen belül munkahelyet vagy munkakört változtat (pl. adminisztrátor volt, és áthelyezik kémiai laboratóriumba stb.),
- d.) akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
- e.) ahol azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv elrendeli (pl. szabálytalanság, tüzeset stb. kapcsán)

3.2.5. Ismétlődő oktatás A dolgozókat évente ismétlődő – munkakörüknek megfelelő – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

A munkavállalót

„Robbanás veszélyes” (régi A-B) osztályba sorolt anyagok kezelése, a közepes „KK” és magas „MK” kockázati osztályba sorolt létesítményben dolgozók **félévenként**,

„Tűzveszélyes” osztályba sorolt (régi C-D) anyagok kezelése, az alacsony kockázati osztályba „AK” sorolt létesítményben **évenként**,

„Nem tűzveszélyes” (régi E) osztályba sorolt anyagok kezelése, a nagyon alacsony kockázati osztályba „NAK” sorolt létesítményben dolgozók **kétévenként** ismétlődő, munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelynek célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.

- a) a vezetőket évenként oktatásban kell részesíteni.
- b) az adminisztratív munkát, végző dolgozókat kétévenként kell oktatásban részesíteni.

3.2.6. A hallgatók, tanulók tűzvédelmi oktatását az első évben az első foglalkozási napokon kell megtartani.

3.2.7. Az oktatás végrehajtása a tűzvédelmi megbízott feladata.

3.2.8. Az oktatások során visszakerdezéssel meg kell győződni arról, hogy az ismertetett anyagot elsajátították-e a dolgozók, hallgatók, tanulók.

3.2.9. Az oktatás megtörténtét és a visszakerdezést az oktatási naplóban dokumentálni kell az oktatott tananyag tematikájának rögzítésével együtt.

Az oktatási naplónak tartalmaznia kell:

- a.) az oktatás időpontját
- b.) az oktatás tárgyát
- c.) az oktatott tananyag tematikáját
- d.) az oktatott dolgozók, tanulók nevét, munkakörét, aláírását
- e.) az oktató nevét, aláírását

3.2.10. Az oktatási naplót olyan helyen kell tartani, hogy ellenőrzéskor a hatóság kérésére bármikor felmutatható legyen. Az oktatási naplót annak betelte után 5 évig meg kell őrizni.

3.3. Tűzvédelmi szakvizsga

Az Intézmény köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a tevékenységi körével kapcsolatosan előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegye a munkába állítása előtt. A tűzvédelmi szakvizsga érvényességi idejének lejártá előtt gondoskodik az újabb vizsga letételéről.

Az a dolgozó, aki munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel és szakvizsgával nem rendelkezik – annak megszerzéséig – az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

3.3.1. Tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie az Intézményben lévő munkakörök közül:

- a.) A hegesztőknek és építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzőknek,
- b.) Az „Robbanás veszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok 300 kg feletti tárolását vagy 100 kg mennyiséget meghaladó feldolgozását, technológiai felhasználását a tevékenységet végzőknek.
- c.) Az a.) és a b.) pontban foglalkozók tevékenységét közvetlenül irányítóknak.

3.3.2. A tűzvédelmi szakvizsga rendjére és anyagára vonatkozó alapelvek:

3.3.2.1. A szakvizsgálathoz, való felkészüléshez szükséges tananyag, az előkészítő oktatás és a szükséges gyakorlat megszerzésének biztosítása a munkáltató feladata.

3.3.2.2. A szakvizsga lebonyolításáról a munkáltató által megbízott vizsgáztató gondoskodik.

3.3.2.3. A szakvizsga elméleti és szükség szerint gyakorlati részből áll.

A vizsgázónak bizonyosságot kell tenni arról, hogy:

- a.) megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
- b.) a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a gyakorlatban is tudja alkalmazni, és
- c.) a kapcsolódó műszaki feladatokat meg tudja oldani.

3.3.2.4. A tűzvédelmi szakvizsgát 5 évenként meg kell ismételni. Sikertelen vizsga esetén a dolgozó szakvizsgálathoz kötött munkakörben addig nem foglalkoztatható, amíg érvényes szakvizsgát nem tesz.

3.3.2.5. A szakvizsgáról vizsgabizonyítványt kell kiállítani, amelynek tartalmaznia kell:

- a.) a vizsgát tett dolgozó nevét, anyja nevét,
- b.) születési helyét, idejét,
- c.) munkakörét,
- d.) a vizsga érvényességének időpontját,
- e.) a vizsgabizottság aláírását.
- f.) a kiadott vizsgabizonyítványt a dolgozó köteles magánál tartani és ellenőrzéskor azt felmutatni.

IV. Fejezet

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

4.1. A tűzvédelmi ellenőrzés célja

- a.) A tevékenység végzésének feltételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak,
- b.) A tűzvédelmi technikai felszerelések, eszközök, berendezések, oltóanyagok az esetleges veszélyhelyzetet (tűz, robbanásveszély stb.) figyelembe véve elegendőek-e azok elhárítására,
- c.) Továbbá intézkedni a szükségesnek ítélt feladatok végrehajtására.

4.2. Napi ellenőrzések:

- 4.2.1.** Minden dolgozó kötelessége, hogy munkakezdéskor ellenőrizze közvetlen munkahelyi környezetét, hogy az a tűzvédelmi utasításnak, illetve az előírásoknak megfelel-e.
- 4.2.2.** Ezen túl munkaköri kötelessége, hogy munkaideje alatt folyamatosan betartsa az előírásokat.
- 4.2.3.** Az egyes munkák befejezésekor, ill. a napi munka befejezésekor a területhez tartozó összes helyiséget a vezető által kijelölt vagy az utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az alábbiakra:

- a.) a takarítási munkálatok elvégzésére,
- b.) a közlekedési utak szabadon hagyására,
- c.) az anyagtárolás követelményeinek betartására,
- d.) az elektromos berendezések áramtalanítására,
- e.) nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet (pl. bekapcsolt főző-, melegítő berendezés),
- f.) a helyiségek biztonságos zárása megtörtént-e

4.3. Időszakos ellenőrzések

Szükség szerint – az egységre és annak teljes terjedelmére kiterjedően – tűzvédelmi szakember jelenlétével belső tűzvédelmi ellenőrzést kell tartani, melyről emlékeztetőt, jegyzőkönyvet kell készíteni.

A létesítmény tűzvédelmi ellenőrzésének megszervezéséről és ellenőrzéséről átruházott jogkörben a műszaki és fenntartási osztályvezető gondoskodik az alábbiaknak megfelelően:

- a) A terület (egység) vezetője, és az intézmény tűzvédelmi megbízottja
 - A KK (közepes kockázati) és MK (magas kockázati) tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó létesítményeknél legalább félévenként,
 - Az AK és NAK (alacsony és nagyon alacsony) tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó létesítményeknél legalább évenként.
- b) A tűzveszélyes munkát végző dolgozó - szükség esetén többször is - új munkahelyeken a munka megkezdése előtt is köteles meggyőződni arról, hogy a

munkakörülmények a tűzvédelmi követelményeknek, használati előírásoknak megfelelnek-e. Köteles továbbá a rendellenességeket megszüntetni.

c) A létesítmény tűzvédelmi megbízottja évente egy alkalommal céllenőrzést tart.

A tételes ellenőrzés az alábbiakra terjedjen ki:

- Annak vizsgálatára, hogy a tűzvédelmi utasítások megfelelnek-e a létesítmény sajátos viszonyainak,
- A tűzvédelmi hatóság esetleges eljárás alkalmával tett intézkedések végrehajtására, megtartására,
- Annak megállapítására, hogy a legutolsó ellenőrzés alkalmával felfedett hibákat, hiányokat megszüntették-e,
- Amennyiben nem, mi a mulasztás oka és meg kell tenni az ezzel kapcsolatos szükséges javaslatot,
- a tűzvédelmi követelmények végrehajtására és megtartására pl. munkahelyek rendeltetésszerű használata, tárolás módja, figyelmeztető és tilalmi táblák alkalmazása, helységek, műhelyek rend és tisztaság, szabad mozgás és közlekedés, világítás és villamos berendezés, áramtalanítás lehetősége, tűzjelzés, vízszerezés, tűzoltó berendezések és készülékek, stb.

A céllenőrzést elsősorban a létesítményben, vagy munkahelyen folytatott tevékenységből, időjárástól, valamint a helyi tűzvédelmi körülményektől függően az alábbiak figyelembevételével kell tartani:

4.4. A munka befejeztével kapcsolatos feladatok

A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető által kijelölt vagy az utolsóként távozó dolgozó ellenőrzi, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a.) a közlekedési utak szabadon hagyására,
- b.) az árutárolás követelményeinek megtartására,
- c.) az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
- d.) a gázpalackok szelepeinek elzárására,
- e.) a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszugárzó készülékek kihűlt állapotban való tartására és annak egyedi áramtalanítására,
- f.) nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhethet
- g.) a helyiségek biztonságos zárása (ablakok, ajtók),
- h.) a hulladékok eltávolítására, a hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
- i.) a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
- j.) a tűzoltó felszerelés, készülékek, vízszerezési hely szabadon tartása, megközelítésének lehetőségére.

Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről!

V. Fejezet

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

5.1. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással vagy szikraképződéssel járó olyan munkavégzés, amely közvetlen környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

Ilyen tevékenységnek minősül:

- a.) alkalmoszerű hegesztés (műhelyen kívül)
- b.) hulladék elégetése
- c.) lángvágás
- d.) forrasztás.

5.2. Az előbbieken meghatározott tűzveszélyes tevékenységek megkezdése előtt írásos engedélyt kell kiadnia a munkát elrendelőnek.

Az OTSZ rendeletei szerint:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

5.3. Az engedély kiadására jogosult a műszaki referens.

5.4. A nem intézményi (külső) szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit, a területekre vonatkozóan a Műszaki referenssel egyeztetni kell.

5.5. Az engedélyt kiadó köteles a munkafolyamat ideje alatt legalább egy alkalommal ellenőrzést tartani, vagy tartatni megbízott személlyel.

5.6. A munkavégzés befejezése után a munkát végző köteles a munkaterületet átvizsgálni és a meglévő tűzveszélyes forrásokat megszüntetni, majd az engedélyt kiadónak írásban jelenteni a befejezést, az engedélyt visszaadni.

5.7. A tűzveszélyes tevékenységet végző köteles az engedélyben szereplő előírásokat maradéktalanul betartani, a tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítani.

5.8. A tűzgyújtási engedélynek tartalmaznia kell:

- a) Az engedélyezés időpontját (év, hó, nap, órától óráig)

- b) Az engedély kiadó nevét, aláírását.
 - c) A vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat,
 - d) A tevékenység helyét, leírását.
 - e) A tevékenység során keletkező tűz oltására alkalmas és készenlétbe helyezendő tűzoltó felszerelés, készülék meghatározását, számát.
 - f) A munka befejezés utáni feladatokat, utóellenőrzéseket, vizsgálatot, őrzést, stb.
 - g) A munkát végző személy nevét, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát.
 - h) A munkát végző személy(ek) nevét, vizsga számát, aláírását.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó formanyomtatványt a „Tűzgyújtási engedélyt” a Szabályzat melléklete tartalmazza.

5.9. Az engedélyt két példányban kell kiadni, 1 pld-t a munkát végzőnek kell átadni, a másik példányt az engedély kiadónál marad. Az engedélyeket 5 évig irattárban kell megőrizni.

5.10. Dohányzás

- Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad a „Robbanás veszélyes és tűzveszélyes” osztályba tartozó anyagok veszélyességi övezetében, szabadterén, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.
- A magas MK, közepes KK kockázati osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- A dohányzási tilalom betartása érdekében a szervezeti egységek/munkahelyek területén külön dohányzó dohányzóhelyet kell kijelölni, azt táblával (felirattal) megjelölni. Cigaretta- és cigarettavégek elhelyezésére megfelelő, nem éghető anyagú tároló edényt kell biztosítani.
- A dohányzó helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény előírásait.

5.13. Nyílt láng használata szabadban

- Szabadban tüzelőberendezést használni és tüzet gyújtani csak szélcsendes időben és olyan helyen szabad, ahol az a környezetet nem veszélyezteti.
- Az engedélyezett helyen rakott tüzet távozás előtt teljesen el kell oltani.
- A tüzelés a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

VI. Fejezet

A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA ÖSSZES INTÉZMÉNYÉRE, HELYISÉGEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ÉS ESETI, A HELYI SAJÁTÓSSÁGOKRA KIDOLGOZOTT TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

*Általános érvényű használati tűzvédelmi szabályok
(54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)*

Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

6.1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
- b) a folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c) a folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

6.2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

- 6.2.1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 6.2.2. A használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- 6.2.3. A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- 6.2.4. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- 6.2.5. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 6.2.6. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 6.2.7. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 6.2.8. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- 6.2.9. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- 6.2.10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- 6.2.11. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- 6.2.12. A tűzoltó vízforrások, tűzcsapok, tűzoltó készülékek akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
- 6.2.13. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó

helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

- 6.2.14. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

6.3. Tárolás szabályai

- 6.3.1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- 6.3.2. Tűz gátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- 6.3.3. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I.II tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.
- 6.3.4. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- 6.3.5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

6.4. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. A helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1,0 méter széles hosszirányú utat.
2. A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
3. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
4. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
5. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.

6. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
7. **Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.**

6.5. Csatornahálózat

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

6.6. Villamos berendezés

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratú útvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
6. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként**,
 - egyéb esetekben **legalább 6 évenként** a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

7. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
8. A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
9. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
10. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
11. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

6.7. Villámvédelem felülvizsgálata

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
2. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtérenél legalább **3 évenként**,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határidőig meg kell szüntetni, melyet hitelt érdemlő módon igazolni kell.
3. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - c) az előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

4. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

6.8. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1. Biztonsági világítást kell létesíteni

- a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
- átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- biztonsági felvonó előterében,
- tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- ahol e rendelet előírja és
- ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

2. Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni

- az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
- Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni - a füstmentes lépcsőházak kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
- az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
- ahol e rendelet előírja.

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

3. Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni

- 3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
- ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.

Biztonsági jel lehet kívülről, vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

4. Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

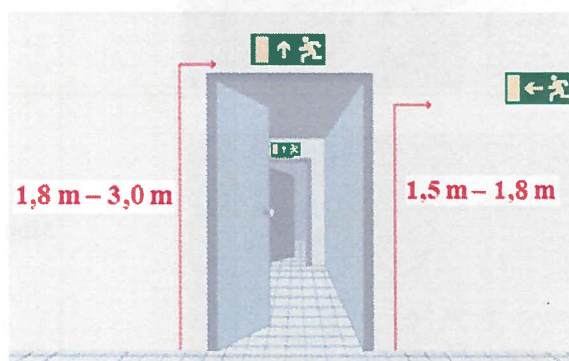
- tűzoltó készülékeket,
- fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
- bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,

- kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
 - beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.
5. **Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni**
- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
 - a dohányzás tilalmát és
 - a vízzel oltás tilalmát.
6. **A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.**
- A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a **20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.**
- A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek**

A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése



A két szintnél magasabb, vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső, vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijáratí szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

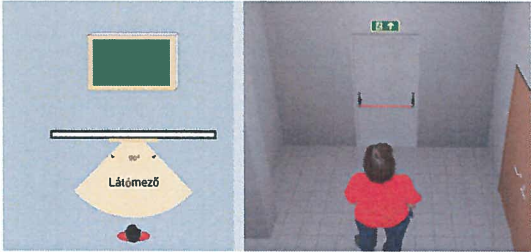
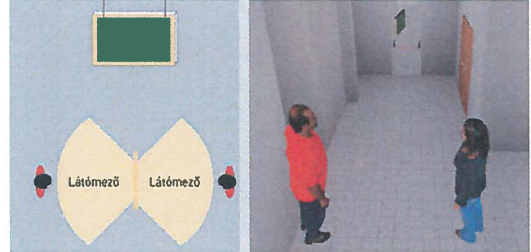
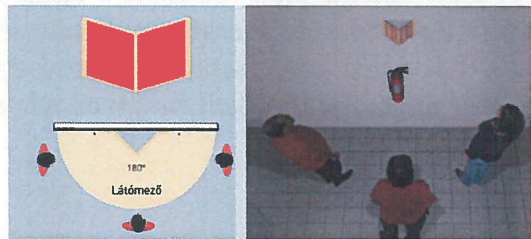
A füst gátló ajtókat „Füstszakasz határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A tűzszakasz határon lévő tűz gátló ajtókat „Tűzszakasz határ! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

Az AK, KK, MK osztályú épület menekülési útvonalán, vagy a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben **kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket** kell létesíteni:

A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. **A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.** A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
1. Típus 	Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Típus 	Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Típus 	Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus 	Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „**Tűz esetén a liftet használni TILOS**” biztonsági feliratot kell valamennyi szinten elhelyezni. Községi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijáratok ajtóinak fölé, valamint a menekülési út minden irányváltó pontjában el kell helyezni. **A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.**

Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. **Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.**

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

Írányfény, biztonsági világítás, utánvilágító menekülési útvonaljelző táblák

1. A főiskola területén található biztonsági világító lámpatestek és a menekülési útvonalakat jelző után világító jelek az elhagyásakor nyújtának segítséget, melyek áramszünet esetén is működnek.
2. A fenti berendezések ellenőrzését folyamatosan kell végezni, de legalább havonta egyszer el kell végeznie az üzemeltetőnek és ezt hitelt érdemlő módon igazolnia is kell.

Füst gátló nyílászáró

- A füstgátló ajtók önműködő csukódását az üzemeltetőnek havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.
- Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül ki kell javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.
- A füstgátló nyílászáró felülvizsgálatát, karbantartását és beépítését csak tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti a 45/2011 (XII.07.) BM rendelet 1. számú melléklete szerint „4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását javítását végzők.”
- A füstgátló ajtókat „**Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell**” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. A feliratot – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Tűzgátló nyílászáró

- A tűzgátló nyílászáró működését, rendeltetésszerű használatát folyamatosan az üzemeltetőnek havonta ellenőrizni kell.
- A felülvizsgálatát folyamatosan a gyártó előírásai, de legalább félévente felül kell vizsgáltatni arra jogosítvánnyal rendelkező személlyel vállalkozással.
- A tűzgátló nyílászáró szerkezeten szabványos biztonsági jelet kell megjelölni. **Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell** felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. A feliratot – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.
- A tűzgátló nyílászáró felülvizsgálatát, karbantartását és beépítését csak tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkező személy végezheti a 45/2011 (XII.07.) BM rendelet 1. számú melléklete szerint „4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását javítását végzők.”

6.9. Tűzoltó készülékek

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1.táblázata tartalmazza.
2. Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenléthben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
3. **Tűzoltó készüléket kell készenléthben tartani**
 - a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - b) ahol e rendelet előírja és
 - c) jogszabályban előírt esetek szerint.
4. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket nem szabad, illetve TILOS!
5. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre a készülék nem tekinthető üzemképesnek.
6. A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/utánvilágító biztonsági jelekkel meg kell jelölni.

6.10. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban együtt: felülvizsgálatok) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős műszaki osztály a tűzoltó-vízforrásokról pontos nyilvántartással – **Tűzvédelmi üzemelési napló** - rendelkezik.

A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

- a) a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja:

- aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát
- ac) értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak – tűzcsapok, víztárolók - az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és
- ad) a korrózió elleni védelem épségét, és

b) elvégzi

- ba) a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és
- bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős műszaki osztály írásbeli értesítését.

6.11. Tűzcsapszekrények felülvizsgálata

Feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

A fali tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények:

- A tűzcsap vízellátása, működőképessége folyamatosan biztosítva legyen
- A tűzcsap – jelölten – jól látható és folyamatosan hozzáférhető legyen
- A tűzcsap szerelvények szekrénye és vízellátó csővezetéke korrózió ellen festéssel biztosítva legyen, valamint a szekrényen a TŰZCSAP feliratot fel kell tüntetni.
- A szerelvény szekrényben lévő szerelvények biztosítva legyenek
- A szerelvények előszerelt állapotban legyenek, hogy tűz esetén egyetlen mozdulattal a tűzcsap golyósszelepe nyitható és a tömlő a sugárcsővel kihúzható legyen

- A szerelvénytárolókban más – oda nem való – anyagot tárolni TILOS!
- A szerelvénytároló ajtója könnyen nyitható legyen
- A tűzoltó tömlőt 5 évenként nyomáspróbáztatni kell, s ha azon nem felelt meg, akkor az elöregedett tömlőt ki kell cserélni.

EGYES HELYISÉGEKRE, TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), vegyes rendeltetésű épületet, csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni

6.12. Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályok

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag tartható (papír, irodaszer stb.).

A helyiségben a nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az Intézmény helyiségeiben, folyosóján dohányozni tilos! Erre csak a szabadban a kijárat ajtajától 5m-nél távolabb, a kijelölt helyen szabad!

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárat ajtója kívülről, jól látható helyen „TILOS A DOHÁNYZÁS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.

Kávéfőző, teafőző, vízmelegítő használatát irodában lehetőleg mellőzni kell. Szükség esetén nem éghető anyagú asztallapon vagy hőszigetelő alátét alkalmazásával használhatók.

Irodában bármilyen hő fejlesztő berendezés, készülék csak úgy használható, éghető anyagtól olyan távolságra helyezhető el, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt.

Munka befejeztével valamennyi világító és villamos berendezést – kivéve a folyamatos üzem berendezéseket – feszültségmentesíteni kell és a villamos hálózatról le kell választani.

6.13. Öltözőre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályok

A helyiségben és az öltöző szekrényekben robbanásveszélyes (régi „A” és „B”) tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, illetve éghető folyadék (festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, még kis mennyiségben sem.

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárat ajtója kívülről és a helyiségben jól látható helyen „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A

DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjel táblát kell elhelyezni.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezet közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Olajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el.

Az öltözőben hőkisugárzással, hőtermeléssel járó elektromos berendezés, készülék nem használható.

Az öltöző elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni és meg kell szüntetni minden olyan rendellenességet, amely tüzet okozhat.

6.14. Számítógéptermekek, stúdió használati tűzvédelmi szabályai

A helyiségekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! **Dohányzás csak az épületen kívül, kijelölt helyen!**

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejáratú ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen „**TILOS A DOHÁNYZÁS!**” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.

A helyiségben a nem rendeltetésszerűen alkalmazott éghető anyagot, illetve folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad használni vagy tárolni. Kivétel a berendezések kezelése, karbantartása folyamán felhasználásra kerülő éghető folyadékok.

A berendezések kezelésére, karbantartására csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetén egyidőben, legfeljebb 1 litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel:

- a) Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást (tüzet) előidéző ok fennálljon pl. részleges áramtalanítással, a klímaberendezés leállításával,
- b) A munkafolyamat alatt 1db CO₂-vel oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a helyszínen.

A helyiségekben csak a folyamatos üzemeltetéshez feltétlenül szükséges anyagmennyiség (pl. nyomtatványok, mágneslemezek stb.) helyezhetőek el.

A berendezéseken karbantartást, javítást csak az arra kiképzett (szakképzett) személy végezhet.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, tűzjelző helyét, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

Az elektromos berendezések kapcsolóit, hovatartozását felirattal jelölni kell.

Tűz vagy elektromos zárlat esetén is a szükséges feszültségmentesítést azonnal el kell végezni.

Az adathordozó tárolóban csak nem éghető anyagból készült polcos tároló alkalmazható.

Hibás készülék cseréjéről, valamint a tűzoltó készülékek jogszabály szerinti ellenőrzésének elmaradásával kapcsolatban a vezető intézkedni köteles.

A helyiségekben a jelen szabályzatban meghatározott OE tűzoltó készülék mennyiség növelésével kell gázzal oltó tűzoltó készüléket elhelyezni.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek azokat a berendezéseket és készülékeket ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni kell), amelyek folyamatos üzemeltetése (pl. szerver) nem indokolt.

6.15. Tantermek, szemináriumi és tárgyalótermek tűzvédelmi használati előírásai

A helyiségekben, az intézményekben a dohányzás tilos! A tilalmi táblát jól látható felirattal portán kell jelölni. **Dohányzás céljára csak az épületen kívül**, kijelölt helyen, megfelelő számú hamutartót, szükség szerint homokkal, vízzel telt edényt kell elhelyezni. A kijelölt helye „Dohányzóhely” feliratú táblát kell kifüggeszteni.

A tűzvédelmi előírások azonosak az irodára vonatkozókkal.

A villamos berendezéseket (oktatási audiovizuális stb.) az oktatás befejezése után ki kell kapcsolni.

A helyiség körzetében szintenként OE 34A 233B kézi tűzoltó készüléket kell, elhelyezni (minden megkezdett 600 m² alapterület után további készülék kell).

A kijárat és vészkijárat felé vezető közlekedési utakat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

6.16. 50 főnél nagyobb létszám befogadására alkalmas helyiségek (A88-as díszterem, sportcsarnok, előadó, klub helyiség) tűzvédelmi használati előírásai. RENDEZVÉNYEK szabályozása, befogadóképesség.

1. Szegedi úti Főiskola: „A” épület díszterem 88-as 195 fő,
„C” épületben klub volt (kiadott rehabilitált kezelésre)
2. Sportcsarnok: max. 300 fő

Konferenciák és nagyobb létszámú rendezvények alkalmával, a szervező személy és a terem használatát engedélyező köteles gondoskodni a befogadóképesség meghatározásáról, valamint arról, hogy a teremben a rendezvény ideje alatt csak az engedélyezett, befogadó képességű létszám tartózkodjon. A szervező köteles felügyeletről gondoskodni a rendezvény teljes időtartama alatt.

A RENDEZVÉNYT felügyelő személy FELELŐS a létszám túllépés elkerüléséért.

Zenés táncos rendezvények szervezését, ill. a helyiség az eredeti használati engedélyben meghatározottól eltérő használatát a szükséges előírások meghatározásával (tűzriadó, kiürítés, alaprajz, stb) minden esetben írásban be kell jelenteni, engedélyeztetni a rendezvény előtt 15 nappal a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél.

Konferenciák és nagyobb létszámú rendezvények alkalmával, kötelező, hogy rendkívüli (pl. tűz esetén) helyzetekben követendő magatartás szabályait (**tűzriasztás módja, tűzjelzők, kiürítés, rendészeti ügyelet telefonszáma**) a résztvevők megismerjék. Az esetleges tűz esetén a kiürítés elrendeléséért és végrehajtásáért a rendezvény felügyelője a felelős. A felelős beosztásokat, feladatokat a rendezvény előtt írásban meg kell határozni.

A teremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben jól látható helyen, valamint a bejárat ajtókon kívülről „TÜZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.

Konferenciák, és nagyobb létszámú rendezvények alkalmával a közönség részére dohányzóhelyet az épületen kívül, kellő távolságban kell biztosítani. Büfé létesítése esetén az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat irányában legalább 1 méter széles út maradjon szabadon. A büfé levegőjének mesterséges légcseréje legalább kétszeres legyen óránként.

A helyiségben a nem odavaló éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A helyiségben, ha az előadások vagy rendezvények között legalább egyórás szünet nem tartható, akkor a kiürítés útvonalait, úgy kell biztosítani, hogy a távozók a lehető legrövidebb úton a szabadba nyíló, vagy védett területre jussanak.

Az előadás, rendezvények ideje alatt a bejárat, vészkijárat ajtókat csukva, de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.

A székeket az egy oldalról megközelíthető minden ülésorban megszakítás nélkül legfeljebb **21** a két oldalról megközelíthető ülésorok között egy-egy sorban legfeljebb **42 ülőhelyet** lehet létesíteni.

A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek a „nézőtéren”, hogy feleljenek meg az általuk kiszolgált, nézőtéri részhez tartozó ajtó (ajtók) átbocsátóképességének.

Az előadás befejezése után, eltávozás előtt a villamos készülékeket (hangosítás, világítás stb.) ki kell kapcsolni. A világítás ki-be kapcsolása-vezérlése csak központi (vagy zárható) helyiségből, szakképzett, vagy kioktatott személy által történhet.

Távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. Az észlelt, tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot azonnal meg kell szüntetni.

6.17. Szabadtéri rendezvények

- Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
- A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
- Az előbbi bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm.
- A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
- A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
- Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy az előző bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

- Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
- A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
- A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
- Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
- A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
- Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.
- Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az előző bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
- Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
- Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére az előző bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
- A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
- Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
- A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
- A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.
- Szabadtéri rendezvényen
 - a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
 - b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg
 - a) a széksorok között haladva a 15 métert,
 - b) lépcsőn, lépcsőzetes felátón fölfelé haladva a 15 métert,
 - c) lépcsőn, lépcsőzetes felátón lefelé haladva a 30 métert és
 - d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.
- Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az előző bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.
- A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.
- A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.
- Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az előző bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell az előző bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.
- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
- A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

6.18. Könyvtár, olvasó terem, irattár tűzvédelmi előírásai

A helyiségek területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos!

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtókra kívülről és a helyiségekben jól látható helyen „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín, és alakjel táblát kell elhelyezni.

A helyiségek területén nem odaváltozó éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Iratokat, könyveket rendezett körülmények között kell polcon, állványon elhelyezve tárolni.

Elektromos kávéfőző nem üzemeltethető!

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiségekben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességben biztosítani kell.

6.19. Kollégiumok, szállások, vendégszobák, üdülők tűzvédelmi előírásai

A lakó-, klub és társalgó szobákban a **dohányzás Tilos!!! Szigorúan csak az épületen kívül a kijelölt helyen engedélyezett.**

A kijelölt dohányzó helyen az égő gyufa és dohánynemű, az elhasznált dohány nemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutálakat kell biztosítani.

Ágyban dohányozni szigorúan tilos!

A lakószobákban nem szabad olyan tevékenységet folytatni pl. éghető folyadékkal ruhát tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni, stb. amely tüzet vagy robbanást okozhat.

A lakószobákban szigorúan tilos rezsót, hőszugárzót és vasalót használni. Étellemelegítésére, főzésre, vasalásra, az erre a célra kialakított helyiségeket kell igénybe venni. Vasalni csak az e célra kijelölt helyiségben, hibátlan, szabványos vasalóval szabad.

Csak az adott helyre engedélyezett elektromos hőszugárzót, rezsót szabad használni.

A szoba elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket, rádiót, televíziót, számítógépet, stb. ki kell kapcsolni.

A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt, és egyéb éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A lakószobákban működő elektromos készülékeket felügyelet nélkül hagyni nem szabad, a meghibásodott elektromos készülékeket üzemben, kívül kell helyezni.

Gyertyát égetni nem lehet!

A helyiségben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne akadályozzák.

Közlekedési utakat, folyosókat, kijáratokat állandóan szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A kollégium lakóit évente egyszer tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni és annak végrehajtását a kollégium lakóival írásban, kell elismertetni, az oktatás megtartásáért a kollégium vezetője a felelős.

Házi szerelésű (nem szabványos) világítóberendezést, elektromos fogyasztót üzemeltetni nem szabad.

A szobából távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat.

6.20. Konyhák (főző-, étellemelegítő konyha) használatának tűzvédelmi szabályai

Az étteremben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratok és vészkijáratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen.

A gázfőző zsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után a gázcsapot (őrlángot is) el kell zárni, az elektromos hálózatról le kell választani.

Az étteremben előadás, rendezvények ideje alatt a bejárati, vészkijáratok ajtókat csukva, de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.

A rendezvényeken a székeket úgy kell elhelyezni, hogy a széksorok legalább két oldalról megközelíthetők legyenek.

Az ideiglenesen kialakított ruhatárban is tilos dohányozni és nyílt lángot használni!

Gyertya használata csak asztalon történhet, feldőlés ellen védett, nem éghető anyagból készült gyertyatartóban.

Szesztartalmú készítmény meggyújtását, felszolgálasát kellő körültekintéssel kell végezni.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

Rezsőt, hősugárzót nem éghetőalátétén úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m, egyéb irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyúló, ill. éghető anyag ne legyen.

Elektromos hősugárzó, rezsó üzemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az elektromos hálózat teherbíró képességét.

Kéményt, kéménytoldót, füstcsatornát és az egyéb égéstermék-elvezetőt nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

Füstcsövet 1,5 m-ként, de legalább egy helyen, fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és rögzítő bilincs környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelőberendezést szabad használni.

Éghető gázzal üzemeltetett tüzelő berendezés, készülék működtetése alatt felügyeletről kell gondoskodni (nemzeti szabvány szerinti kezelési osztálynak megfelelő).

Tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.

A konyhai berendezések előtt egy irányból (kezelési irány) legkevesebb 80 cm szabad közlekedési utat biztosítani kell, hogy a berendezés kezelhető legyen.

A tüzelőberendezés gázellátását biztosító vezetékek kézi elzárója mindenkor szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!).

Tüzelőberendezés és égéstermék elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetőleg olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

A munka (tüzelés) befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelés berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtő berendezés veszélytelenségéről.

Étkezési zsírral és olajjal történő sütést kellő körültekintéssel kell végezni, annak esetleges ég térbe, lángtérbe jutása elkerülésével.

Az éttermet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.

6.21. Gázzal, gázpalackkal végzett tevékenység előírásai

A helyiség kockázati osztályba sorolásától függetlenül a munkafolyamathoz (technológiához) szükséges nyílt láng (gázégők) használata, vagy izzítással járó tevékenység csak felügyelettel és az alábbi előírások betartásával végezhető:

a) a gázégők közelében az éghető folyadékokat tartalmazó edényeket tárolni tilos,
b) a gázégők gumicsöveit a gázcsapnál és az égőnél csőbilinccsel rögzíteni kell (huzal alkalmazása tilos!),

c) használat után a gázcsapot el kell zárni.

A laboratórium területén hegeszteni, vagy nyílt lánggal járó tűzveszélyes munkát csak az arra kiadott írásbeli tűzgyújtási engedéllyel, laborvezetői engedéllyel szabad végezni. A gázvezeték csökötéseinél, illetve a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni tilos.

A laboratóriumban gázpalackok, éghető gázok, folyadékok csak egy napi szükségletnek megfelelő mennyiségben tárolhatók. Palackot a sérüléstől óvni kell, nyílt láng, elektromos berendezés, fűtőtest közelében elhelyezni nem szabad.

A gázpalackot talpán állítva, függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 60 fokos szöggel eltérő helyzetben kell tárolni és eldőlés ellen rögzíteni kell.

A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni.

A szükséges gázpalackok használata esetén a gázpalackot (beleértve a kiürítettet is) csak lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad tárolni.

Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot használni tilos.

Az éghető gázt vagy égést tápláló gázt tartalmazó gázpalack csatlakozó szerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni.

Oxigénpalackot tilos zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában, és zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.

A gázelvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.

Gázokkal foglalkozó laboratóriumban végzendő tűz- és robbanásveszélyes műveletek alatt a szellőző berendezést működtetni kell.

Az elszívó fülkében történő tevékenység idején a fülke ablakát teljesen le kell húzni és az elszívó ventilátort működtetni kell.

6.22. Éghető folyadék tárolása, kezelése

Éghető folyadékok tárolása és szállítása, tűzveszélyességi csoportosítása. Mindenkor a hatályos rendeletek betartása, csoportosítása mellett.

6.22.1. Általános előírások

A tárolás és szállítás tárolóeszközei (a továbbiakban: edény):

- ◇ fiola (üveg vagy műanyag, max. űrtartalom 0,25 liter lehet.)
- ◇ palack vagy flakon (üveg vagy műanyag, max. űrtartalom 2 liter lehet.)
- ◇ folyadéküveg (max. űrtartalom 10 liter lehet), vagy üvegballon (max. űrtartalom 60 liter lehet.)
- ◇ doboz vagy kanna (fém vagy műanyag, max. űrtartalom legfeljebb 20 liter lehet.)
- ◇ hordó (fémhordó I–IV, műanyaghordó csak III–IV tűzveszélyességi fokozatú folyadéknak.)
- A sérülékeny edények gyűjtő csomagolása vagy védőburkolása sérülés (törés, felszakadás) ellen nyújtson védelmet.
- Az edényeket kiöntőnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni és szállítani.
- Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek.
- Étert és szén-diszulfidot csak folyadéküvegben szabad tárolni.

- Egy helyiségben I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal együtt csak akkor tárolható, ha az edények egymástól jól láthatóan elkülönítve vannak csoportosítva.

6.22.2. Tárolás

Tárolás szekrényen kívül

- **Fiola**

Fiolában – a folyadék tűzveszélyességi fokozatától függetlenül – legfeljebb 1 liter folyadékot szabad tárolni.

- **Palack vagy flakon**

A folyadék hatásának ellenálló, jól zárható palackban vagy flakonban - a folyadék tűzveszélyességi fokozatától függően – a következő mennyiségek tárolhatók.

A folyadékok	
tűzveszélyességi fokozata	tárolható legnagyobb mennyiség (liter)
I.	2
II.	3
III. és IV.	5

- **Folyadéküveg vagy üvegballon**

Jól zárható, erős falú folyadéküvegben:

- I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 10 liter (éterből és szén-diszulfidból legfeljebb 1 liter),
- III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 20 liter tárolható.

Üvegballonban III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 60 litert szabad tárolni.

- **Doboz vagy kanna**

Jól zárható üzemanyagkannában a szabvány és a BM TOP által jóváhagyott egyéb dobozban vagy kannában:

- I. és II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 60 liter,
- III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból pedig legfeljebb 300 liter tárolható.

- **Hordó**

Fémhordóban I–IV., m anyaghordóban csak III. és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok tárolhatók a következők szerint:

- 50 m³ helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,
- 100 m³ helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter,
- 100 m³ feletti térfogatú helyiségben legfeljebb 300 liter.

Tárolás szekrényben

Az edények biztonságos tárolására a következő szekrénytípusokat szabad használni:

– a kizárólag erre a célra használatos fémlemez, vagy legalább 5 mm vastagságú üveggel üvegezett fémvázaz szekrény,

– robbanás gátló szekrény. A szekrényt öt évenként nyomáspróbának kell alávetni.

Szekrényben a különböző edények (fiola, palack vagy flakon, folyadéküveg, vagy üvegballon, doboz, kanna) – folyadékok tűzveszélyességi fokozatától függetlenül – együttesen is tárolhatók a következő mennyiségben:

– fémlemez vagy üvegezett szekrényben legfeljebb 20 liter (fiolákból legfeljebb 5 liter),

– robbanás gátló szekrényben legfeljebb 50 liter.

Együttes tárolás

A fiola, palack, folyadéküveg, üvegballon, doboz, kanna, hordó együttesen is tárolható:

- 50 m³ helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,
- 100 m³ helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter,
- 100 m³ feletti térfogatú helyiségben legfeljebb 300 liter folyadék össz-mennyiséggel.

Éghető folyadékkal végzett tevékenység során a tűz-, és robbanásveszélyes gőzök, gázok eltávolítása érdekében be kell kapcsolni az elszívó berendezést.

Laboratóriumban műszálas köpeny, ruhanemű viselése tilos.

Éghető folyadékokat tartalmazó vagy üres mosatlan edényzetet (kannát, flakont, üveget) állványon tárolni tilos.

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges – az előbbieken meghatározott mennyiség – éghető folyadék tárolható.

Éghető folyadékkal együtt más anyag (gumi, papír, fa stb.) nem tárolható.

Minden tároló edényen, feltűnő módon fel kell tüntetni a tárolt anyag nevét. Az „A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú anyagnál az edényt szabványos felirattal is el kell látni.

Éghető folyadékot, tároló edényeket csak ürtartalmuk 96%-áig szabad megtölteni.

A vegyszereket, mérgező anyagokat, éghető folyadékokat külön raktárban vagy robbanásgátló szekrényben kell tárolni. Az egyéb anyagok, eszközök tárolása állványon, polcon, beépített szekrényben történhet. Ezen anyagokat jól látható felirattal kell ellátni és az edényen fel kell tüntetni az anyag nevét, tulajdonságát, minőségét és lobbanáspontját.

A laboratóriumi munkaasztalon és a vegyszerraktár polcain I. és II. veszélyességi fokozatba tartozó folyadék tartósan nem tárolható.

Kézi erővel legfeljebb 20 liter tűzveszélyes anyagot, tartalmazó edényt szabad szállítani. A laboratóriumban dolgozó nők veszélyes munkavégzés közben kibontott hajjal nem dolgozhatnak.

Személyszállító felvonóban tűzveszélyes folyadék legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb egy személy kíséretében szállítható.

Éghető folyadékot és gázt mosogatóba, szennyvízcsatornába önteni tilos! A tűz- és robbanásveszélyes mintákat vizsgálat után fedéllel ellátott edényben kell összegyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani. Műszak befejeztével összegyűlt tűzveszélyes minta maradék a laboratóriumban nem maradhat.

Villamos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően szabad igénybe venni.

Elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Munkavégzés (műszak) befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az eltávozás előtti ellenőrzésnek ki kell terjednie az egyéb közművezetékekre (víz, gáz stb.), kezelő szerkezetének elzárására is. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.

6.23. Raktárakra vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

A tevékenység ideje alatt folyamatosan be kell tartani a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat (mint pl. dohányzás, közlekedési út, villamos berendezés stb.).

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

A raktárban éghető folyadékot, éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot még ideiglenesen sem szabad tárolni. Azok tárolása csak erre a célra kialakított – nemzeti szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő – helyen történhet.

Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül szabad elhelyezni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A raktárban az állványos tárolás szerint kialakított szélességű utakat kell létesíteni, amely legalább 0,80 m.

Dohányozni a raktárak területén tilos. Erre figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket, tartalmazó táblát vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen kell helyezni.

Raktárakban az anyagot csak talajszinten vagy megfelelően rögzített polcokon szabad tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.

Gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított állapotban tárolhatók.

6.24. Éghető folyadék tárolására szolgáló helyiség (kamra) tűzvédelmi szabályai

A tűzveszélyességi osztály pontos meghatározás a kamrában tárolt éghető folyadékok I.-IV. tűzveszélyességi fokozata figyelembe vételével történik.

A kamrában, helyiségben tárolt folyadékok mennyiségéről és fajtájáról, valamint tűzveszélyességi fokozatáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért és a tűzvédelmi szabályok betartásáért a helyiséget, kamrát használó szervezeti egység vezetője a felelős.

6.24.1. Tárolható mennyiség

Egy kamrában I. és II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokból vagy vegyes tárolás (I–IV. tűzveszélyességi fokozat) esetén legfeljebb 3000 liter,

III. és IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokból legfeljebb 5000 liter,

Ugyanazon létesítmény területén (megfelelő védőtávolságban elhelyezett több kamrában) I. és II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokból, vagy vegyes tárolás esetén összesen legfeljebb 12 000 liter,

III. és IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokból összesen legfeljebb 20000 liter tárolható.

A tárolható mennyiségbe a kiürített, de ki nem tisztított edények úrtartalma is beleszámít.

6.24.2. A tárolás módja

- a kamrában nem tárolhatók együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek egymásra hatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést, vagy egyéb veszélyes következményt okozhat,

- a kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások érvényesek,
- Az azonos tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot tartalmazó edényeket egy csoportban, ezen belül fajtánként csoportosítva kell tárolni,
- üvegballon és fémhordó együtt (közös helyiségben) nem tárolható,
- üvegedényes (ballonos) tároláskor legalább 1 db kármentő edény szükséges, amelybe a sérült üvegedény elhelyezhető. A kármentő edény térfogata a csoportban lévő legnagyobb ballonnál legalább 10%-kal nagyobb legyen,
- Fémhordók álló helyzetben is tárolhatók, egymásra rakni ebben a helyzetben sem üres, sem töltött állapotban nem szabad,
- üvegballonokat, vagy műanyag kannákat egymásra helyezni nem szabad,
- a tárolóedényeket illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell,
- a legfeljebb 50 liter folyadékot tartalmazó edények nyitott, vagy zárt állványon egymás felett is elhelyezhetők. Az állvány nem éghető anyagú, a legfelső polc max. 1,8 m magas lehet,
- töltött tárolóedényeket tömítetten zártan, töltőnyílásukkal (záródugóval) felfelé állított helyzetben, a kiürítettektől elkülönítve kell tárolni,
- ballont ledugaszolva a záródugóval felfelé fordítva szabad tárolni, és elmozdulás ellen biztosítani kell,
- kamránként csak egy kimérőhely létesíthető, a folyadék más edénybe kimérhető, hordóból való kimérést csak szabványos berendezéssel lehet végezni. A kimérőhely és a tárolóhely között legalább 3 méter szabad térköznek kell lenni,
- hibás edényben folyadék nem tárolható, a folyadékon kívül más anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni,
- a tárolás és átfertés biztonsági előírásait jól láthatóan és maradandóan el kell helyezni.

6.24.3. Egyéb szabályok

- Kamrát csak talajszint felett, egyszintesen szabad létesíteni, épülethez (építményhez) építve, vagy épületbe helyezve, vagy szabadon állva.
- Épülethez vagy épületbe épített kamrák csak annak földszintjével egy magasságban helyezhetőek el úgy, hogy a kamráknak legalább két határoló fala a szabad légtérrel legyen határos.
- Épületbe helyezett kamra felett huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nem lehet.
- Kettőnél több kamra csak szabadon álló lehet.
- Kamra alatt pince, vagy talajszint alatti helyiség nem lehet. Pince nem nyúlhat a kamra alá. Pince nyílása, vagy nyílászáró szerkezete a kamra nyílászáróitól, illetve szellőző nyílásaitól legalább 6 m-re legyen. A pince nyílása a talajszint felett legalább 0,15 m-re legyen.
- A tároló helyiségben (kamrában) dohányozni és nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A dohányzási és nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartása érdekében a bejáratú ajtóra kívülről, valamint a helyiségben jól látható helyen **ROBBANÁSVESZÉLY!** vagy **TÜZVESZÉLY!** **NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!** feliratú, vagy ennek megfelel biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni. A helyiség természetes szellőztetését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, valamint azokat tisztán kell tartani.
- Éghető folyadékok rendszeres átfertése, kimérése esetén a mesterséges szellőztetés biztosítása céljából a szellőző berendezést működtetni kell.

- Az önműködő csukó szerkezettel ellátott ajtókat kitámasztani, illetve eltorlaszolni tilos.
- A tároló helyiségben dolgozók csak antisztatikus ruhát, és vasalatlan lábbelit viselhetnek, valamint eszközöket, szerszámokat használhatnak. (Ez csak a „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolás esetére vonatkozik.)
- A helyiségekben csak az oda beosztott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek tartózkodhatnak.
- Elektromos főzőlap (rezsó) és egyéb nem robbanásbiztos kivitelű villamos-, valamint világító berendezés használata tilos. (Az egyéb nem robbanásbiztos kivitel tilalom csak a „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolás esetére vonatkozik).
- Nyílt fűtési rendszer (elektromos hősugárzó, elektromos kályha stb.) helyett csak gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszert szabad használni.
- A helyiségekben az éghető folyadékon kívül más anyagot tárolni, illetve annak átfajtásán kívül egyéb tevékenységet végezni nem szabad.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni.
- A tároló helyiség bejárata közelében – kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1–1 db 12 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket, 0,5 m³ homokot 1 db szórólápatot kell készenlétben tartani.
- Ha a helyiségben I. és II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok kimérését végzik, akkor a helyiségben 1 db, legalább 2 m² nagyságú lángmentesített takarót vagy ponyvát is el kell helyezni.
- A tároló helyiséget a munkavégzés után zárva kell tartani.
- A tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezést ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

6.25. Gázpalacktároló, a tárolás és kezelés tűzvédelmi szabályai

Szabad- és zárttéri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. A palacktárolókat-veszélyt jelző táblákkal kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre. A palacktárolókat illetéktelen behatolás ellen védeni kell. A tárolók villámvédelmét a vonatkozó rendeletek szerint kell kialakítani.

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről is a helyiségben jól látható helyen „ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.

A tároló épület falsíkjától 15 méteres körzetben a területet a száraz gáztól, és a közlekedést gátló anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani.

A tároló területén lévő helyiségekben éghető anyagokat, és éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) és egyéb anyagokat, berendezéseket ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.

A gázpalack tároló területére előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személyek léphetnek be. Ha a kezelőszemélyzet nem tartózkodik a helyiségben, a helyiség ajtaját állandóan zárva kell tartani.

A tároló helyiségek szellőztetését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat állandóan tisztán kell tartani.

Villamos berendezés (világítás) a nemzeti szabványban meghatározottak szerint kell kiépíteni.

Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá:

- ⇒ talajszint alatti helyiségekben,
- ⇒ lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen közelében,
- ⇒ garázsokban és tetőtérben.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záró anyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete mérgező, maró, tűz- és robbanásveszélyes.

Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 liter űrtartalmú palackot szállíthat. Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackot talpgyűrűjén, illetve homorú fenekén szabad gurítani. Palackot, szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

Gépjárműről kemény, vagy kemény burkolatú talajra, illetve padozatra a palackot óvatosan kell leengedni. A rendszeres rakodóterületeket, a palack talpgyűrűjét, homorú fenekét nem rongáló rugalmas anyaggal kell burkolni.

A töltött palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell védeni, hogy hőmérséklete legfeljebb 50°C legyen. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha legalább 1 méter magasságból kemény talajra esett, égésnyomok látszanak rajta, éles bemetszés sérülése, vagy horpadása van, a szállítójárművet baleset érte, átalakítás nyomai láthatóak rajta. A sérülésről a töltő vállalatot értesíteni kell.

Befagyott szelep vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 40°C hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni. A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú, vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni.

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackokra nem szabad zsíros, vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A különböző gázokkal töltött palackokat a következő korlátozásokkal szabad együtt tárolni:

- ⇒ az éghető és az égést tápláló gázokkal töltöttek legfeljebb 150 db palack, vagy 15 db tároló hordó mellett a semleges gázokat tartalmazó palackokat tetszőleges mennyiségben;
- ⇒ az éghető és semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőleges mennyiségben;
- ⇒ az égést tápláló és a semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőleges mennyiségben;
- ⇒ a fentiekén kívül mérgező gázzal töltöttek további 15 db palack, vagy 1 db tároló hordó.

A palackcsoportok között legalább 2 m távolság legyen.

Gázpalackot gáz fajtánként, valamint üres és a tele palackot egymástól elkülönítve csak olyan helyen szabad tárolni, ahol éghető és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt, a fizikai és/vagy vegyi sérülések lehetősége kizárt, a tárolt gáznál a veszélyes hőmérséklet-növekedés kizárt, a tárolási hőmérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket, a tároló jól szellőzött. Illetéktelenek nem juthatnak a tároló helyre.

Az oxigénpalackot, éghető gázt tartalmazó gázpalackkal együtt tárolni tilos.

Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben szabad tárolni vagy készenlétben tartani.

A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkálatok folytatásához előkészített gázmennyiséget, tartalmazó palackokat szabad tárolni. A palackokat üzemeltetéskor láncsal, vagy egyéb módon, a palack felső harmadánál rögzíteni vagy eldőlés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a palackok egymás mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra.

Ha a gázpalack szelep körül a szivárgó gáz lángolni kezd, akkor vizes rongy, víz vagy kézi tűzoltó készülék segítségével meg kell kísérelni a tűz eloltását, a palack elzáró szelepét haladéktalanul el kell zárni és késedelem nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot. A tűzoltósággal közölni kell a helyszínt, a körülményeket, valamint azt is, hogy a tűz hány darab és milyen gázt tároló palackot veszélyeztet.

Az ipari gázok palackjainak megkülönböztető színjelzése:

Gázfajta	Színjelölés
Disszugáz	Sárga
Minden egyéb éghető gáz	Vörös
Oxigén	Kék
Nitrogén	Zöld
Minden egyéb nem éghető gáz	Szürke
Sűrített levegő	Lila
Maró vagy mérgező gáz	Barna

6.26. Gépjárműtároló (garázs) használati tűzvédelmi szabályai

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

A garázsban a gépkocsit úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen távolítani. A járművek eleje a kijárat felé legyen.

A jármű és a fal között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az egyik oldalon teljes szélességben az ajtók nyithatók legyenek.

A tárolóban a gépjárművet lezárni nem szabad. Amennyiben mégis elkerülhetetlen, az indítókulcs, illetőleg a gépkocsi kulcsainak másolati példányát a portán, vagy hasonlóan elérhető helyen kell elhelyezni.

A gépjárműtárolóban olyan gépjárművet elhelyezni nem szabad, amelyből az üzemanyag folyik, vagy csepeg.

A műszaki hibás jármű motorjából lecsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani.

A gépjárművek éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.

Garázsban csak az arra kijelölt helyen, illetőleg helyiségben történhet az akkumulátor töltése.

A tároló garázs területén dohányozni és nyílt lángot használni tilos! A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárat ajtón valamint a helyiségbe jól látható helyen „TŰZVESZÉLY! DOHÁNYOZNI ÉS NYÍLT LÁNGOT HASZNÁLNI TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okoz. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

Járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot vagy gázt tárolni

nem szabad. A garázsban éghető folyadék csak a gépkocsi üzemanyag tartályában lehet. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a járművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.

A jármű utasterébe, csomagterébe elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

6.27. Gázkazánházra vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A gázkazán helyiségében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

A dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiség bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen „TILOS A DOHÁNYZÁS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A kijelölt dohányzó helyiségben égő dohánynemű és gyufa, valamint az elhasznált dohánynemű elhelyezésére nem éghető anyagú hamutartót kell biztosítani.

A helyiségben az üzemeltetéshez nem szükséges éghető anyagok, valamint robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot még átmenetileg sem szabad tárolni.

A kazánház üzemén kívül helyezésekor pl. fűtési idény befejezésekor stb. a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket, ki kell kapcsolni. A gáz főelzárót el kell zárni.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

A kazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. A felügyeletet csak szakképzett és előírt tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkező, valamint a tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatja el.

Üzemeltetés közben a természetes és mesterséges szellőzést biztosítani kell.

A tüzelő berendezés helyiségében kell lenni a tüzelő berendezés kezelési utasításának.

A kezelési utasítás tartalmazza:

- az üzembe helyezést,
- az üzem alatti ellenőrzést,
- üzemzavar, gázszivárgás esetén a teendőket,
- a szellőző rendszert és annak működését.

Minden begyűjtés vagy újragyűjtés előtt a tüzelőberendezés belső terét úgy kell átszellőztetni, hogy abban robbanóképes gáz-levegő elegy ne legyen.

A tüzelő berendezés helyiségét ellátó fogyasztói vezetékekbe – az épületen kívül – főelzáró szerelvényt kell beépíteni. Ennek helyét a tüzelőberendezés helyiségének bejárati ajtaján felirattal jelölni kell.

6.28. Gázfogadó tűzvédelmi használati szabályai

A tűzvédelmi rendelet alapján a 100 m³/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű gázmérő helyisége robbanásveszélyes MAK kockázati osztályba sorolt.

Ennél kisebb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő helyisége AK

A helyiségben és környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Ennek betartása érdekében kívülről jól látható helyen „ROBBANÁSVESZÉLY!” NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS! feliratú táblát kell elhelyezni.

Gázfogadót csak az oda beosztott, előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott személy(ek) kezelheti(k). Idegen a területen nem tartózkodhat.

Ha a kezelő nem tartózkodik ott, a terület ajtaját állandóan zárva kell tartani.

A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A kerítés síkjától 5 méteres körzetben a területet a száraz gáztól, és közlekedést gátló anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani.

A területen éghető anyagokat és éghető folyadékokat (festék, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.

A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni szigorúan tilos.

A gázfogadó szelepeinek nyitó-, záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási-zárási irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.

A gázfogadó gáz fővezetékének az épületen kívül levő főelzáró szelepeinek a kulcsát a főelzáró szelep közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani, hogy tűz vagy egyéb műszaki hiba esetén a gázfogadóba való bejutás nélkül a fővezeték el lehessen zárni.

6.29. Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok tűzvédelmi előírásai

Dohányozni csak a szabadban az arra kijelölt helyen szabad!

Dohányzás céljára megfelelő számú hamutál álljon rendelkezésre.

A lépcsőházban, lépcsőpihenőkön, folyosón anyag még átmenetileg sem tárolható, azokat teljes szélességükben szabadon kell tartani.

A folyosókon és egyéb közlekedő terekben, illetve az egyes helyiségekben az elektromos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint a tűzjelző és egyéb tűzvédelmi berendezést, készüléket tilos eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat leszűkíteni!

Az épület, illetve épületrészek kiürítésére számításba vett folyosóin, menekülési útvonalain a jogszabályban (OTSZ) és a szabványokban meghatározott biztonsági világítást, irányfény világítást, vagy foszforeszkáló táblákat kell használni.

A közműnyitó- és zárószerkezetet, valamint a tűzjelző és tűzoltó készülék, berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.

Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség, épületrész ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, nem szabad bezárni.

A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy (pl. kerékpár stb.) nem tárolható.

Előtérben szekrény, vagy egyéb bútor csak úgy tárolható, hogy az a közlekedési utat ne szűkítse le, a menekülést (menekítést) ne akadályozza.

A bejárat, illetve vészkijárat ajtó, kapu előtt járművel megállni TILOS!

Ha a vészkijárat, illetve menekülésre szolgáló ajtót biztonsági okból lezárva kell tartani, a kulcs egy példányát az ajtó közelében szembetűnő helyen üveggel zárt szekrényben kell elhelyezni.

A biztonsági irányfény világítást – amennyiben van – állandóan üzemkész állapotban kell tartani.

6.30. Felvonók, lift tűzvédelmi előírásai, tűzeseti leállítási

A felvonóban dohányozni tilos!

A felvonógépház ajtaját zárva kell tartani.

1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni a felvonógépház ajtónál.

A felvonó gépi berendezéseiben csak szakképzett szerelő végezhet javításokat.

Tűzeseti használhatósága. A felvonók automata biztonsági kapcsolóval ellátottak. **Aram kimaradás esetén a lift lemegy a földszintre és kinyílik az ajtaja. A továbbiakban a felvonó nem használható! Leállítása, újra indítása vezérlése kapcsolóval. Ha a lift közelében tör ki a tűz, a lift üzemszerű használatát azonnal meg kell szüntetni!**

6.31. Szerelő, karbantartó (lakatos) műhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

A műhelyben az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratokat és a kijáratokhoz vezető utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.

A meleg megmunkálás alá vetett anyagokat, edényeket a éghető anyagoktól meg kell tisztítani.

Az ívhegesztéshez csak kifogástalan állapotban lévő berendezést szabad használni. A csatlakozó és egyéb vezeték szerelése feleljen meg a nemzeti szabvány elő írásainak.

Lánghegesztéshez csak a napi folyamatos tevékenységhez szükséges oxigén és dissou gázpalackot szabad tárolni. A gázpalackokat eldőlés ellen biztosítani kell.

A munka befejezése után a készülék biztonságos elhelyezéséről, a reduktorok leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.

Az anyagok tisztítására, festésére, anyagféleségenként 1–1 liter éghető folyadék, festék tárolható jól zárható edényben.

Éghető folyadékot tárolni, vagy abban alkatrészt mosni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Alkatrészmosás csak erre a célra kijelölt, jól szellőzőtt helyen történhet.

Tiszta és olajos rongyok tárolása egymástól elkülönített helyen és módon történhet.

Olajos rongy jól záródó fedővel ellátott nem éghető anyagú edényben tárolható. Az edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.

Munkaruha csak fémöltöző szekrényben helyezhető el.

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

6.32. Asztalos műhelyre vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

A helyiségben a dohányzás, nyílt láng használata és a szikrázással (köszörű) járó tevékenység nem végezhető – kivéve az előzetes írásos engedély alapján végzett tűzveszélyes tevékenység.

Dohányzási tilalom betartása érdekében a helyiségben jól látható helyen, valamint a bejárat ajtóra kívülről „TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.

A helyiségben robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, éghető folyadék, gáz még átmenetileg sem tárolható (festék, hígító stb.). Kivételt képeznek a napi, folyamatos munkákhoz szükséges éghető folyadékok felhasználása és tárolása.

Éghető folyadék csak fém lemezszekrényben tárolható. Palackban, flakonban, folyadékküvegben, dobozban, kannában együttesen a tűzveszélyességi fokozattól függetlenül maximum 20 liter folyadék tárolható. A helyiségben csak a folyamatos munkához feltétlenül szükséges mennyiségű faanyag tárolható. A munkadarabokat úgy kell csoportosítani (tárolni, helyezni), hogy a szabad közlekedést, a gépek kapcsoló-berendezésének megközelítését ne akadályozza.

A műhely területén az elektromos berendezéseket és vezetékeket, valamint a világító berendezéseket legalább hetenként egyszer meg kell tisztítani a ráakódott fűrészportól. Tevékenység során keletkező éghető hulladékot (forgács, fűrészpor) összegyűjteni, és a műszak befejezésével erre a célra kijelölt helyre üríteni. Villamos hőfejlesztő készülék (pl. kávéfőző, elektromos főzőlap, rezsó) csak nem éghető alátét alkalmazásával, felügyelet mellett üzemeltethető, az éghető anyagtól olyan távolságra, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtókat eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni.

Munkaruha csak fémöltöző szekrényben helyezhető el.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után minden villamos gépet, berendezést és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos hálózatról le kell választani.

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

6.33. Villanszerelő műhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

Dohányozni csak a kijelölt helyen kellő körülményekkel szabad. Az égő cigarettavég eloltására és gyűjtésére fém hamutartót kell a műhelyben elhelyezni.

A robbanásveszélyes és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot használni (pl. benzinben alkatrész mosása, stb.) tilos!

Éghető folyadékkal szennyezett textília (rongy) csak erre a célra szolgáló, jól záródó fedővel ellátott fém edényben gyűjthető.

Villamos hőfejlesztő készülék (pl. kávéfőző) csak nem éghető alátéttel használható, éghető anyagtól olyan távolságra, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

6.34. Hegesztő műhely és a hegesztés tűzvédelmi szabályai

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek meglétét és használhatóságát.

Hegesztő műhelyben a dohányzás tilos!

Robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, éghető folyadék, gáz még átmenetileg sem tárolható a műhelyben.

Hegesztő berendezés csak olyan állapotban hagyható felügyelet nélkül, amely kizárja illetéktelen személyek által történő használatát.

Gázpalack tárolható felszerelt csatlakozó szerelvényekkel, ha elzáró szerelvénye zárva, és a tárolóhely az illetéktelen behatás ellen védve van.

A műhelyben csak a napi munkához szükséges gázmennyiséget, tartalmazó gázpalackot szabad tárolni.

A gázpalackot talpára állítva, függőlegesen vagy függőlegestől legfeljebb 60°-os szöggel eltérő helyzetben szabad tárolni, eldőlés ellen védetten.

A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni.

A használaton kívüli gázpalackokat csak lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad tárolni az erre kijelölt tároló helyen. Üres palackra fel kell csavarni a záró anyát és meg kell jelölni, hogy üres.

Hegesztés során ügyelni kell arra, hogy a palackot, vagy tömlőt a keletkező hő és szétfröccsenő izzó fém részek ne ériék.

Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot felhasználni tilos.

Oxigénpalackot nem szabad zsíros, olajos kézzel, illetve ilyen anyaggal szennyezett ruházatban kezelni, továbbá zsíros olajos ronggyal tisztítani.

Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet.

Gumitömlőket a tömlő végekre csak csőbilinccsel szabad felerősíteni.

Munkavégzés befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.

6.35. Festőműhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A tevékenység közvetlen helyszíne (a festés veszélyességi övezete kb. 6 m² veszélyességi övezet) robbanásveszélyes.

Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.

A festőműhelyben tilos a dohányzás és nyílt láng használata. E tilalmat a műhely ajtaján és a helyiségben jól látható helyen felirattal vagy piktogrammal jelölni kell.

A festési tevékenység és a száradási idő közben a műhely hatékony szellőzését biztosítani kell. A tevékenység közvetlen helyszíne és környezete KK kockázati osztályba tartozik.

A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat tisztán kell tartani.

A festési tevékenységet végző dolgozók csak antisztatikus ruhát és gyújtási veszélyt nem jelentő lábbelit használhatnak.

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges lakk és oldószer tárolható gyári csomagolásban. Maximálisan tárolható összes mennyiség 5 liter.

Festési tevékenység csak alkalmasszerűen és kézzel (ecsettel) végezhető.

Festékszóró berendezéssel festést végezni tilos!

A festéktároló doboz csak a festés idejére tartható nyitott állapotban, a tevékenység befejezése után azonnal le kell zárni.

Tevékenység befejeztével a fel nem használt lakk és hígító erre a célra kialakított helyen és fém szekrényben, lezárt doboztetővel, vagy ledugózva tárolható.

A műhelyben csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhat.

A műhely kijáratának közelében 1 db 13 A 89 B,C oltóteljesítmény tűzoltó készülék, valamint a szétfolyt festék felitatására homok és 1db szórólapát legyen elhelyezve.

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

6.36. Tornatermek, kondicionáló termék tűzvédelmi előírásai

A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Rendezvények megtartásához a tűzvédelmi szakhatóság eltérési engedélyét kell kérni.

A tornateremben és a kapcsolódó öltöző helyiségekben a dohányzás tilos! A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejáratú ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen „NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.

A helyiségben és az öltöző szekrényekben robbanásveszélyes és tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, takarítószer stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, még kis mennyiségben sem.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési (menekülési) utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltözőben hőkisugárzással, hőtermeléssel járó elektromos berendezés, készülék nem használható.

A tornaterem elhagyásakor a világítást le kell kapcsolni, az áramtalanítást el kell végezni a főkapcsoló lekapcsolásával és meg kell szüntetni minden olyan rendellenességet, amely tüzet okozhat.

6.37. Villám és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

A létesítmények villám elleni védelmét az MSZ szabvány sorozatban, illetve az épület elektromos tervezői műleírásában meghatározott módon kell biztosítani, a villámvédelmi berendezés rendszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról gondoskodni.

Azoknál a berendezéseknél, ahol a statikus feltöltődés tüzet, vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről állami szabvány(ok) szerint kell gondoskodni.

A villám elleni, valamint a statikus feltöltődés elleni védelemre szolgáló berendezések, készülékek fenntartásáról, felülvizsgálatáról és javításáról a gazdasági hivatal gondoskodik.

6.38. Tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök

A tűzoltási célból létesített tűzcsapokat az OTSZ, valamint az állami szabványok előírásai szerint kell fenntartani, felülvizsgálni és karbantartani.

A fali tűzcsapok záró- és nyitószerevényeit (gömbcsapokat) elzárt helyzetben kell tartani.

A gömbcsapok működőképességét és elzárt helyzetét rendszeresen ellenőrizni kell.

Tűzcsapok felülvizsgálatát csak az előírt tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.

Az épületben, illetve egyes épületrészekben, helyiségekben, a tűzvédelmi tervekben és hatósági előírásokban meghatározott, az állami szabványnak megfelelő tűzoltó készülékeket, berendezést kell elhelyezni és üzemképes állapotban tartani.

A tűzoltó berendezés, készülék elhelyezéséről az utasításban az egyes helyiségekre vonatkozó külön előírások, valamint a TŰZRIADÓ TERV figyelembevételével kell gondoskodni.

A tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket a készültségi helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő módon használni tilos.

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt az OTSZ, illetve az állami szabvány előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni kell.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését, felülvizsgálatát, karbantartását és javítását csak a meghatározott tűzvédelmi szakvizsgálóval (érvényes bizonyítvánnyal) rendelkező személy végezheti.

6.39. Elektromos elosztó és kapcsoló berendezések, helyiségek

Az elzárt elektromos kezelő helyiségben, kezelőtéren levő elosztó és kapcsoló berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását csak az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzatában meghatározott képzettségű személyek, a berendezésekre vonatkozó szabványok és üzemeltetési előírások szerint végezhetik.

Az elektromos kezelőhelyiségek, továbbá az egyéb helyiségben lévő elektromos elosztó és kapcsoló berendezések fülkéjének, szekrényének ajtaján el kell helyezni a szabványban meghatározott (rendeltetésre, veszélyre, tiltásra vonatkozó) jeleket, illetve feliratokat.

Az elektromos kezelő helyiségben, kapcsoló berendezés fülkéjében, a berendezésen kívül más eszközt, anyagot elhelyezni nem szabad.

Az elektromos kapcsoló berendezésekhez vezető közlekedési utakat, kezelőtereket állandóan szabadon kell tartani.

A kapcsoló berendezések, illetve a kezelőhelyek (helyiségek) közelében legalább 2 kg-os CO₂-al oltó, vagy azzal egyenértékű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

VII. Fejezet

A TŰZJELZÉssel, RIASZTÁSSAL, TŰZOLTÁSSAL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

(A Tűzvédelmi Szabályzat külön mellékletét képezi az Intézményenkénti Tűzriadó riasztási, mentési kiürítési terve)

7.1. A tűzjelzés, riasztás, kiürítés

7.1.1 Ha bárki tüzet vagy annak veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, haladéktalanul meg kell kísérelni a tűz oltását a közelében lévő tűzoltó eszközökkel, tűzoltó készülék vagy tűzcsap igénybevételevel, ezzel egy időben **azonnal értesíteni kell a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a Tűzoltóságot.**

**A Tűzoltóság országos hívószáma: 105 vagy 112
Baja: 79-424-944**

Tűz jelzésekor a tűzoltóságnak a következő adatokat kell jelenteni:

- *a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét, címét, ahol van a tűz (pl. szabad területen, épületben, ha több szintes az épület kb. hányadik szinten, van.)*
- *mi ég, milyen esemény történt,*
- *emberélet van-e veszélyben,*
- *a tűz, az esemény terjedelme, mit veszélyeztet,*
- *a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.*

A tűzjelzés leadása után nem szabad telefonkapcsolatot a tűzoltósággal megszakítani a fenti kérdések pontos tisztázásáig, ill. a Tűzoltóság visszahívást eszközöl.

7.1.2. A Tűzoltóság riasztása után azonnal jelenteni kell az eseményt a portán az ügyeletes portásnak belső telefonon vagy személyesen, hogy a számára előírt feladatokat végrehajtsa, fogadni tudja a tűzoltókat.

7.1.3. A portai szolgálat feladata: a szükséges **riasztás megtétele**, értesíteni az intézmény kancellárját, a vezetőjét, helyettesét, és a műszaki vezetőt. Párhuzamosan a riasztással, a kiürítéshez azonnal megkezdni az ajtók kinyitását, kitámasztását.

7.1.4. Aki a tüzről tudomást szerez egyidejűleg riasztani köteles a veszélyeztetett területen, környéken lévőket, az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló eszközökkel – hangosbemondóval, kiabálással, „tűz van” kiáltással, a jelzőcsengővel, szirénával, – továbbá ha szükséges, riasztani kell a szomszédos épületekben tartózkodókat is.

7.1.5. A Tűzoltóság megérkezéséig a tűz oltását a kiürítés, mentés végrehajtását, a jelenlévő legmagasabb beosztású vezető, intézményvezető irányítja.

7.1.6. A tűzoltósági jelzés akadályoztatása esetén a rendőrség segítségét is a **112** és **107-es** számon, sérülés, baleset, füstmérgezés esetén a mentők segítségét a **112, 104** -es számon kell kérni.

7.1.7. Aki a riasztást hallotta, köteles továbbadni és egyidejűleg el kell hagynia a veszélyeztetett területet. Részt kell vennie a tűzoltásban, ill. az éghető gyúlékony anyagok eltávolításában a tűz közeléből.

7.1.8. Ha van az épületben **mozgássérült személy**, a közelében lévő személyeknek, pedagógusnak meg kell kezdeni az Ő menekítését megszervezni. Fel kell mérni mozgási lehetőségét, a szükséges segítő személyek számát. Mozgáskorlátozott személyt a lifthez kell kísérni/ vinni, lekísérni, majd a menekülő ajtón, a vészkijáraton is ki kell kísérni/vinni

egészen a gyülekező helyre. Ha nincs lift meg kell szervezni felnőtt személyek általi lépcsőn, menekülő úton való lejuttatását.

7.1.9. A tüzet jelenteni kell az intézmény

- ⇒ kancellárjának,
- ⇒ rektorának,
- ⇒ gazdasági igazgatónak,
- ⇒ a műszaki referensnek,
- ⇒ a műszaki karbantartóknak, villanyszerelőnek

7.1.10. Mindenki köteles a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez a távközlési/híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

7.1.11. A rendőrség, a mentőszolgálat, a hozzá beérkezett tűzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó Tűzoltósághoz.

7.2. A tűz- vagy káreset észlelése után

A tüzet először észlelő haladéktalanul, élőszóval, hangosan kiabálva, köteles riasztani a dolgozókat, környezetben lévő személyeket. Ennek megtörténte után a következőket kell végrehajtani:

- ⇒ Lehetőleg meg kell őrizni a nyugalmat és meg kell előzni a pánik kialakulását,
- ⇒ A tüzet vagy a káresetet jelezni (kézi jelzésadót betörni, telefonhívás),
- ⇒ A hivatásos Tűzoltóság értesítése, az ott dolgozók, tartózkodók folyamatos riasztása
- ⇒ A helyiségekbe történő bejutás biztosítása, rendészet, gondnok értesítése
- ⇒ Vezetők (rektor, egységvezető, műszaki vezető) értesítése,
- ⇒ A veszélyhelyzetbe került személyeket menteni, vagy mentésüket megkísérelni,
- ⇒ A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel a tűz oltását megkezdeni, illetve a tűzoltást megkísérelni,

7.3. A tűzoltás

7.3.1. A tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - az életkor, egészségi, fizikai állapot alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével mindenki köteles közreműködni.

7.3.2 A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a Tűzoltóság tagja. A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet, továbbá a jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való közreműködésre szintén kötelezhet és a felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti.

7.3.3. Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki:

- a beavatkozást, igénylő eseményt szándékosan okozta,
- a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtevesztő jelzést adott.

7.4. Műszaki mentés

7.4.1. A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tűzjelzés, a tűzoltás részben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

- ⇒ A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, illetőleg – amíg az életveszély nélkül lehetséges – a hivatásos tűzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig.
- ⇒ Elektromos tűz esetén első teendőként az áramtalanítást végre kell hajtani, villamos tüzet vízzel oltani tilos.
- ⇒ Gázvezeték esetén, ill. gáztűznél a főelzáró csapot azonnal el kell zárni.
- ⇒ A mentési munka megkezdése, ajtók ablakok csukva tartásával megakadályozni, ill. késleltetni a tűz terjedését.
- ⇒ A mentési munka alakalmával megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell vinni, és őrzéséről gondoskodni kell.
- ⇒ Az illetékteleneket, kíváncsiskodókat a tűztől határozottan távol kell tartani.
- ⇒ A hivatásos tűzoltóság megérkezésekor **a tűzoltás vezetőt tájékoztatni** kell, hogy ki és mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található vízforrás, hol lehet áramtalanítani, illetve gázt elzárni. Ha az elzárások megtörténtek csak biztos és határozott jelentést lehet adni.
- ⇒ A tűzoltás vezetőjének intézkedései szerint mindenki – életkora, egészségi és fizikai állapota alapján elvárható mértékben – köteles tevékenykedni, vagy az intézkedéseit végrehajtani. A tűz oltásban való közreműködés és az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári kötelessége.

7.5. **Lift tűzeseti használhatósága.** A felvonók automata biztonsági kapcsolóval ellátottak. Áram kimaradás esetén a lift lemegy a földszintre és kinyílik az ajtaja. A továbbiakban a felvonó nem használható! Leállítása, újra indítása vezérlése kapcsolóval. Ha a lift közelében tör ki a tűz, a lift üzemszerű használatát azonnal meg kell szüntetni!

7.6. Tűzeset utáni feladatok

7.6.1. A Tűzeset utáni tűzvizsgálatban (melyet a hivatásos Katasztrófavédelem, Tűzoltóság végez) résztvevőknek minden segítséget meg kell adniuk, és az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani. A tűz- vagy káreset vizsgálatát elősegíteni.

7.6.2. A tűz eloltása utáni helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

TŰZVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Törvények:

1993. évi XCIII. sz. tv. a munkavédelemről

1996. évi XXXI. sz. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról

Miniszteri rendeletek

54/2014. (XII.5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő ipari közszolgáltatásról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról, és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.

44/2011. (XII.5.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.

9/2015 (III.25.) BM rend. Gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi szakember foglalkoztatási kötelezettsége

Tűzvédelmi műszaki irányelvek

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
6500 Baja, Szegedi u. 2.

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

A év.....hó.....napján tartott helyszíni szemle alapján a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében

.....év.....hó.....napjától –év.....hó.....napjáig az EJ F.....

szervezeti egységében, épületében, helyiségbentűzveszélyes tevékenység végezhet a túloldalon feltüntetett szabályok és az alábbi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tűzveszélyes tevékenységet végző neve:.....

A tevékenységet végző beosztása/munkaköre:.....

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:.....

Az adott munkára vonatkozó eseti tűzvédelmi előírások:

.....
.....
.....

Baja,év.....hó.....nap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása

A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki (ha a munkavégzés helyszínének tűzveszélyessége indokolja, lehet eseti korlátozást elrendelni.).....

.....
.....

Baja,év.....hó.....nap

.....
szervezeti egység vezető

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

Baja,év.....hó.....nap

.....
tűzveszélyes munkát végző

Tűzveszélyes tevékenység általános tűzvédelmi előírásai a 2. oldalon!

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység tűzvédelmi előírásai

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (p l. hegesztést) csak a munka elrendelőjének (vezető) előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. A nem Főiskolai, külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedélyt a külső cég munkát elrendelő vezetője adja ki. Az engedélyt azonban a munka helyszínének vezetőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.
3. Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.
4. Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban levő hegesztő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
5. Ív- és lánghegesztést csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
6. A helyiség földem- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait tűzgátló anyaggal és hézagmentesen le kell zárni.
7. Éghető anyagú padozattal burkolt helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell takarítani és locsolni.
8. Éghető anyagot a munkavégzés 5 m-es körzetéből el kell távolítani, ha az nem lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.
9. A szikraszóródás megakadályozás céljából, tűzbiztos anyagból (vaslemez) védő falat kell létesíteni. Indokolt esetben tűzvédelmi felügyeletről kell gondoskodni.
10. Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvényezéskor dohányozni és nyílt lángot használni. Gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.
11. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
12. Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka a hőátadással, hősugárzással ne legyen gyújtóforrás.
13. Izzó pákát vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghető anyagra rátenni nem szabad és csak a teljes lehűlés után lehet a tároló helyre tenni.
14. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
15. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzel berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén – vagy ha arra nincs szükség – a tüzet azonnal el kell oltani.
16. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel az esetleges tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
17. Tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző, a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt kiadó felé jelezni kell.

Tűzvédelmi Szabályzat
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA BAJA

3. sz. melléklet

Tűzoltó készülékek ellenőrzésének ütemezése

A		B		C		D	
1	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
2							
3	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	fali tűzesap, vízforrások a természetes vízforrás kivételeivel, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi	6 hónap (+	tűzvédelmi	Az időszakos	tűzvédelmi

Tűzvédelmi Szabályzat

			üzemeltetési napló	1 hét)	üzemeltetési napló	felülvizsgálattal egyidejűleg	üzemeltetési napló
8	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13	pánikzár, vészkijárat biztosító rendszer	Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14	tűzgátló lezárások	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15	tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16	hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Tűzvédelmi Szabályzat

					tűzvédelmi üzemeltetési napló	egyidejűleg	
18.	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19.	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20.	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21.	mobil füstkötevény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
23.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünnetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

1)

2)

4. melléklet

A tűzvédelemmel kapcsolatos iratok, melyeket a műszaki fenntartási referens irodában kell tartani, őrizni

- a) Tűzvédelmi Szabályzat
- b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló
- c) Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv
- d) Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv
- e) Kémények – ha van - füsttömörségi vizsgálatáról készült TANÚSÍTVÁNY
- f) Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket
- g) Tűzoltó készülékek, tűzcsapok készenlétben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot
- h) Tűzvédelmi üzemeltetési naplók
- i) Szakvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozók vizsga igazolása

Ezeket a tűzvédelmi ügyiratokat az intézménynél ezzel megbízott személy – műszaki vezető – köteles megbízható helyen őrizni, kérésre bemutatni.

Tűzvédelmi oktatási napló

Az oktatás ideje:.....

Az oktató neve:.....

Beosztása:.....

Aláírása:.....

Az oktatás jellege:

- alapoktatás
- ismétlődő oktatás
- rendkívüli oktatás

Az oktatás formája:

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás

Oka:

- Tűzvédelmi Szabályzat előírása
- egyszeri különleges munka
- új anyag, gép, termelő berendezés
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia
- tűzeset utáni
- tűzvédelmi hatóság rendelkezése

*Megjegyzés: a megfelelő szöveget alá kell húzni

Az elméleti oktatás tárgya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A gyakorlati oktatás tárgya:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aláíró ív minta a második oldalon.

100

.....

.....

.....

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAK ÉS MUNKAKÖRÖK

	Munkakör	A vizsgabizottság tagjainak megbízója
1.	Hegesztők és nyílt lánggal járó munkát végzők	Az oktatás szervezője
2.	Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok ipari és szolgáztatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és 300 kg tömegmennyiség feletti tárolását végzők és a munkavégzést közvetlen irányítók	Az oktatás szervezője
3.	Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, autógáz kiszolgálását végzők és a munkavégzést közvetlen irányítók	Az oktatás szervezője
4.	Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek, tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.	Az oktatás szervezője
5.	Gáznemű, vagy folyékony tüzelőanyagot hasznosító tüzelő-, fűtő és technológiai berendezések szerelését, üzembe helyezését, javítását, karbantartását végzők	Az oktatás szervezője
6.	A I-IV kezelési osztályba sorolt 300 kW összes teljesítmény feletti gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelői, valamint a III-IV. kezelési osztályú berendezések távfelügyeletét ellátó személyek	Az oktatás szervezője
7.	Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők	Az oktatás szervezője
8.	Tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását, karbantartását végzők	Az oktatás szervezője
9.	Beépített tűzvédelmi berendezések, (tűzjelző, tűzoltó), felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végző	A tűzvédelmi berendezés gyártója, külföldi gyártó esetében a hazai forgalmazója
10.,	Beépített tűzvédelmi berendezés tervezésére jogosult műszaki végzettségű mérnökök, tervező, beépítő, telepítő,	Országos Katasztrófavédelmi parancsnok

Megjegyzés:

A sikeres vizsga letételéről kiállított tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a következőket tartalmazza:

- a) személyi adatok /név, születési idő, anyja neve/
- b) a vizsga időpontja
- c) az elrendelő jogszabályra való hivatkozás
- d) a foglalkozási ág, munkakör megnevezése
- e) a vizsgáztatók aláírása
- f) az oktatást szervező bélyegzője

A vizsgabizonyítvány érvényessége 5 év, amely kötelező továbbképzésen újítható meg. Az oktatás, vizsgáztatás költségeit a munkáltató, vagy a vizsgázó viseli.

A szakvizsga törzsanyagára, illetőleg a javasolt szakirodalom körére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos parancsnokának állásfoglalása az irányadó.

A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetnie.

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(1 db 6 kg-os tűzoltó készülék általános oltóanyag mennyisége: 10 OE, 34A 183B)

(1 db 12 kg-os tűzoltó készülék általános oltóanyag mennyisége: 12 OE, 43A 233B)

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
4. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

TŰZRIADÓ TERV

(Kiürítési és mentési terv)

A Tűzvédelmi Szabályzat külön mellékletét képezi a Tűzriadó riasztási, kiürítési terve, mely 1 példányát a portán kell tartani az alaprajzokkal!

Az Eötvös József Főiskola bármely területén, létesítményeiben, (a **Díszteremben, a Nagy előadóban, az Aulában, a Sportcsarnokban, a Tornateremben** rendezvények ideje alatt) bármilyen okból keletkezett tűz, vagy veszélyhelyzet esetén az ott tartózkodó dolgozók, hallgatók, diákok, vendégek élete és testi épsége, valamint az anyagi javak védelme érdekében az alábbiak szerint kötelesek eljárni:

1. A tűzjelzés, riasztás, kiürítés, tűzoltás, műszaki mentés végrehajtása

- 1.1.** Ha bárki tüzet vagy annak veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, haladéktalanul meg kell kísérelni a tűz oltását a közelében lévő tűzoltó eszközökkel, tűzoltó készülék vagy tűzcsap igénybevételével, ezzel egy időben **azonnal értesíteni kell a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget a tűzoltóságot.**

**A tűzoltóság országos hívószáma: 105 vagy segélyhívó 112
Baja: 79-424-944**

Tűz jelzésekor a tűzoltóságnak a következő adatokat kell jelenteni:

- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét, címét, ahol van a tűz (pl. szabad területen, épületben, ha több szintes az épület kb. hányadik szinten, van.)
 - mi ég, milyen esemény történt,
 - emberélet van-e veszélyben,
 - a tűz, az esemény terjedelme, mit veszélyeztet,
 - a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.
- 1.2.** A tűzoltóság riasztása után azonnal jelenteni kell az eseményt a portán az ügyeletes portásnak belső telefonon vagy személyesen, hogy a számára előírt feladatokat, intézkedéseket végrehajtsa, fogadni tudja a tűzoltókat.
- 1.3.** A portai szolgálat feladata: a szükséges **riasztás megtétele. Jelzőcsengő 3 x 30 sec kapcsolása.** Párhuzamosan a riasztással, a kiürítéshez azonnal megkezdí az ajtók kinyitását, kitámasztását. Ezután értesíteni a kancellárt, az intézmény vezetőjét, helyettesét, és a műszaki és üzemeltetési osztályvezetőt.
- 1.4.** Aki a tüzről tudomást szerez egyidejűleg riasztani köteles a veszélyeztetett területen, környéken lévőket, az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló eszközökkel – hangosbemondóval, kiabálással, „tűz van” kiáltással, szaggatott jelzőcsengővel, szirénával, – továbbá ha szükséges, riasztani kell a szomszédos épületekben tartózkodókat is.
- 1.5.** A gyakorló iskolában ki van építve a tűzjelző rendszer, amely a portára és rendőrségre jelez. A rendszert működtetni az iskola különböző pontjain elhelyezett tűzjelzőkről lehet, amely a portán is jelez, (ott már láthatják, hogy hol, melyik vonalon jeleztek).
- 1.6.** A Tűzoltóság megérkezéséig a tűz oltását a kiürítés végrehajtását, a jelenlévő legmagasabb beosztású vezető, rendezvényszervező, intézményvezető irányítja.

- 1.7. A tűzoltósági jelzés akadályoztatása esetén a rendőrség segítségét a **107-es** számon, sérülés, baleset, füstmérgezés esetén a mentők segítségét a **104** -es számon kell kérni.
- 1.8. Aki a riasztást hallotta, köteles továbbadni és egyidejűleg el kell hagynia a veszélyeztetett területet. Részt kell vennie a tűzoltásban, ill. az éghető gyúlékony anyagok eltávolításában a tűz közeléből.
- 1.8. Ha van az épületben mozgássérült személy, tanuló, segítséggel menekülő (10 év alatti) a közelben lévő személyeknek, pedagógusnak meg kell kezdeni az Ő menekítésüket megszervezni. Fel kell mérni mozgási lehetőségét, a szükséges segítő személyek számát. Mozgáskorlátozott személyt a lifthez kell kísérni/ vinni, lekísérni, majd a menekülő ajtón, a vészkijáraton is ki kell kísérni/vinni egészen a gyülekező helyre. Ha nincs a lift működtetésére mód, meg kell szervezni felnőtt személyek általi lépcsőn, menekülő úton való kijuttatását az épületből, a veszélyeztetett helyről.
- 1.9. Ha sikerült eloltani a tüzet a tűz észlelője köteles jelenteni az eseményt a terület vezetőjének és a helyszínt változatlanul hagyni, ahogy a tűzoltás befejeződött. Az eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak!
A bejelentéshez az intézményvezető és a műszaki és üzemeltetési osztályvezető közreműködését kell kérni.
- 1.10. A tüzesetről azonnal tájékoztatni kell a közvetlen vezetőt, műszaki és üzemeltetési vezetőt, akik az intézkedéseket megteszik:

dr. Paska Mihály	kancellár	tel.: 79/524-624,
Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya	rektor	tel.: 79/524-624,
Király Ferenc	műszaki és üzemeltetési referens	tel.: 79/524-624, 06-70-659-1640

2. A felelős vezető, rendezvényszervező, műszaki osztályvezető tűzoltási feladatai

- 2.1. Minél előbb intézkedik a közművek (villany, gáz, stb.) szükséges szintű elzárásáról. Tájékozódik a veszély helyzetről és ennek alapján intézkedik a személyek és az anyagi javak mentéséről. Ezután szervezi, irányítja a mentést és a tűzoltást.
- 2.2. Ha esetleg sérülés, vagy baleset is történt, akkor gondoskodik a sérült ellátásáról, szükség esetén értesíti a mentőket is.
- 2.3. A Tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja a tűzoltóegység parancsnokát a helyzetről, a tett intézkedésekről. A továbbiakban a Tűzoltóegység parancsnoka veszi át a tűz oltásának irányítását.

3. Tűz esetén az épületben lévő portás, biztonsági személyzet és az ügyeletes gépész, karbantartó, munkavállalók feladatai

- 3.1. A portai szolgálat legelőször a menekülő ajtókat, kijáratokat kinyitja.
- 3.2. Tűz, vagy robbanás esetén **felmérés után** el kell végezni a veszélyeztetett terület **részleges, vagy teljes** feszültség mentesítését, a villamos főkapcsoló, vagy kismegszakító lekapcsolásával. (Aramtalanítás!)
- 3.3. Meg kell szüntetni ha szükséges a tűz által veszélyeztetett helyiségek gázellátását.
- 3.4. A tűzoltókat a portás vagy a tüzet észlelő személy fogadja.

- 3.5. A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását (**feszültség alatt lévő berendezések tüzeit vízzel oltani tilos**), továbbá a keletkezett füst elvezetésére a legfelső emeleten lévő lépcsőházi nyílászárókat ki kell nyitni.
- 3.6. Életmentés – meg kell kezdeni az épületben tartózkodó, esetleg sérült személyek mentését, majd a tárgyak, berendezések mentését kell megkísérelni.
- 3.7. A tűzoltóság kiérkezése után, a tűzoltás irányítását végző személy utasítása szerint kell közreműködni a tűz oltásában és a mentési munkálatokban.
- 3.8. A rendfenntartásért és a mentett eszközök őrzéséért felelősek az intézmény szolgálatban lévő dolgozói.
- 3.9. **A tűzriadó terv melléklete: az épület alaprajza** a villamos főkapcsolókkal, a kézi tűzoltó készülékekkel.

Baja, 2020. április 29.


dr. Paska Mihály
kancellár



Tűzvédelmi szabályzat készítőjének adatai

Készítette: Bognár Ferencné tűzvédelmi előadó

6500 Baja, Jedlik Ányos u. 8.

Telefon: +36-30-581-7174

Képesítés megnevezése: Középfokú tűzvédelmi előadó

Képesítés száma: BM TOKI 1138/1993.

Képesítés kiállításának dátuma: 1993. június 14.

Képesítés kiállító Intézmény: BM TŰZVÉDELMI OKTATÓ ÉS KUTATÓ INTÉZET

1033 Budapest, Laktanya u. 33.



BOGNÁR FERENCNÉ E.V.
Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szakterv.
6500 Baja, Jedlik Á. u. 8.
Tel.: 06-30/581-71-74
Adószám: 62391926-2-23
EV. ny.sz.: 502959
Bankszála: 51700227-11133647

